

NORLYS MOLDE 1901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 1901XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no



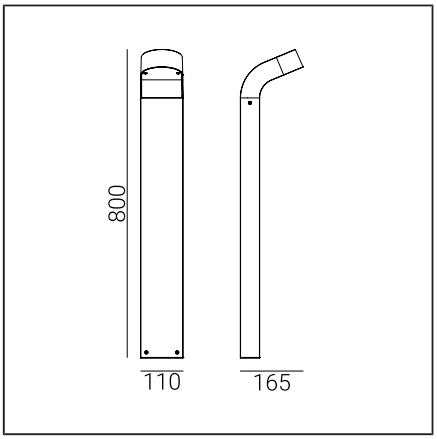

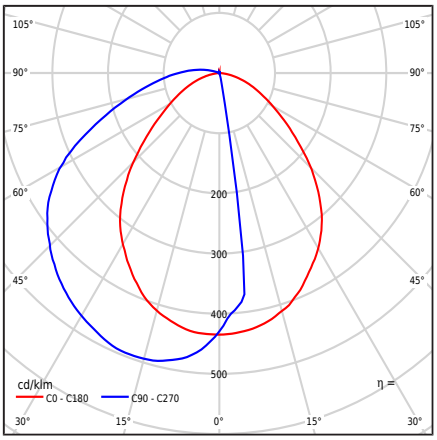

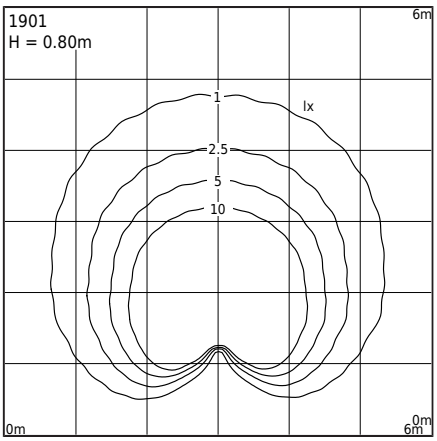

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Eraalade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø7mm, vahekaugus 18x50mm Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelasse, max 3x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga max ø6 ...10mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,39kg
Kasti mõõtmed [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	386lm
Valgusti tõhusus	48,3lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Lisaks on valgusti saadaval:
- LED-värvile 2700K [1/1]
- Erineva korpuse värviga (vastavalt RAL-värvipaletile)
- Erineva kõrgusega valgusti

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlysi müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1901zx0013	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

MOLDE 1901

Molde 1901XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1901AL	ALUMIINIUM	9006
1901GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti