


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

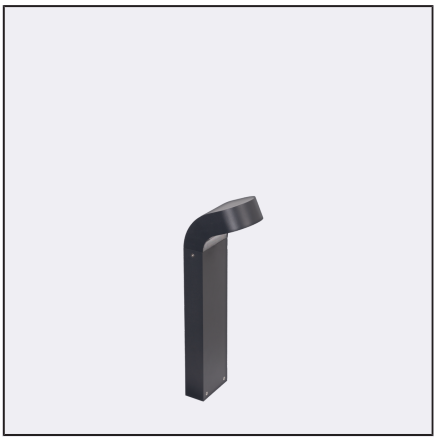

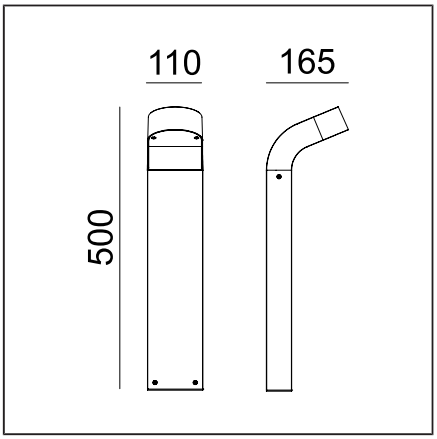

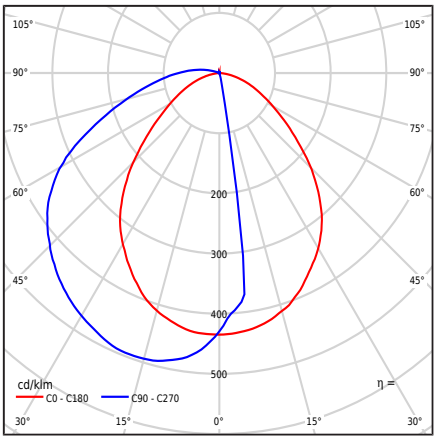

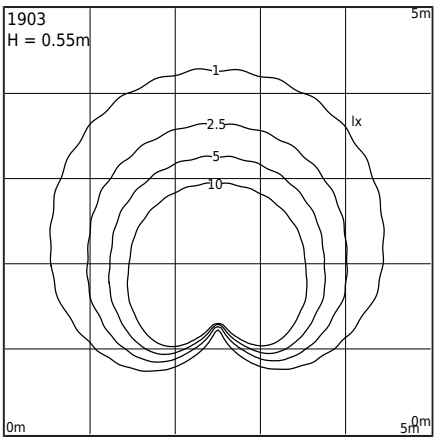

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga. Eravalduste, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø7mm, vahekaugus 18x50mm Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti ahelasse, max 3x1,5mm² Ringikujuline isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø6....10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	386lm
Valgusti tõhusus	48,3lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- LED värvuseks 2700K [1/1]
- Teistsuguse korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlysi müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1903zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti

NORLYS MOLDE 1903

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1903AL	ALUMIINIUM	9006
1903GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti