


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.fr

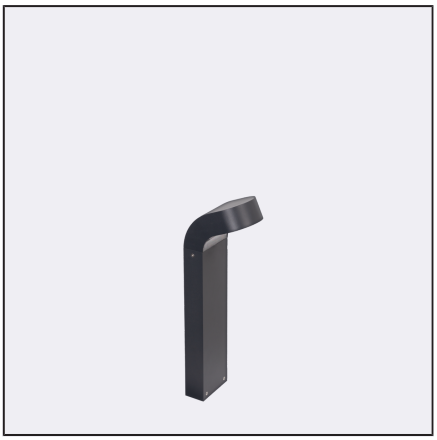

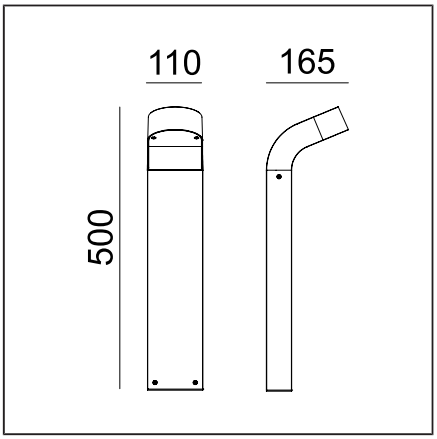

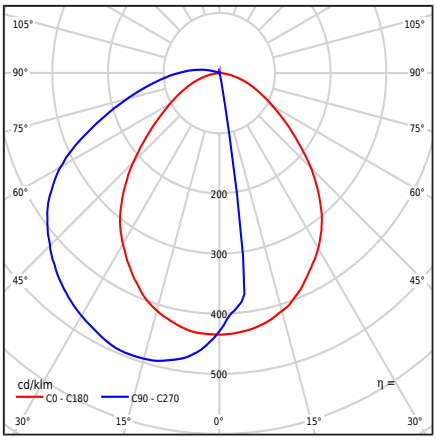

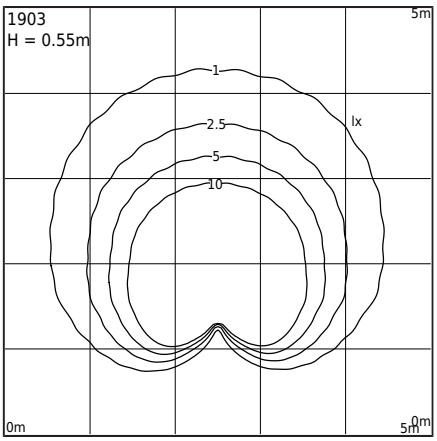

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les espaces privés, les parcs et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø7mm, entraxe 18x50mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø6....10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,48kg / 1,8kg
Dimensions du carton [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	743lm
Flux lumineux du luminaire	386lm
Efficacité lumineuse du luminaire	48,3lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G F / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage
1906ZX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

MOLDE 1903



Pièces détachées

ZS1903zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1903AL	ALUMINIUM	9006
1903GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.