


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

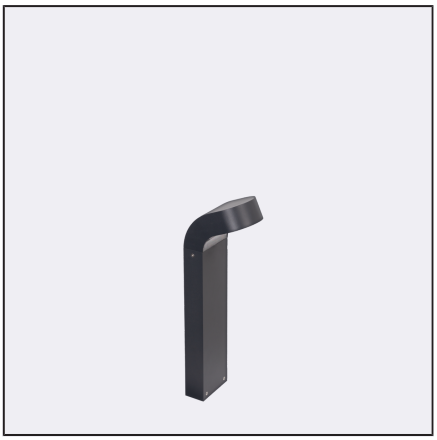

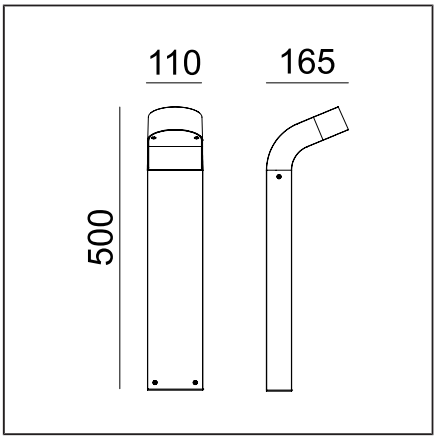

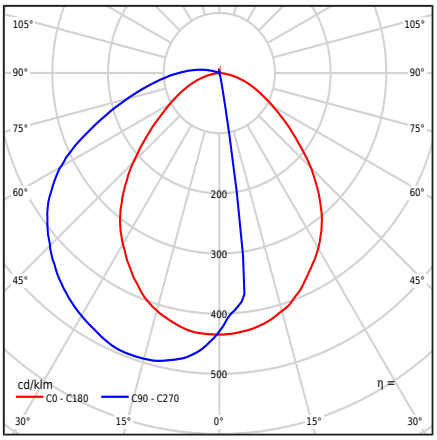

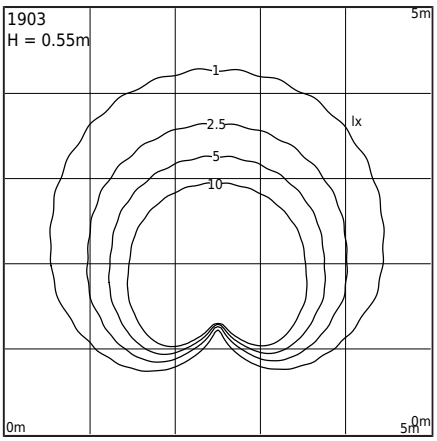

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Korszerű kialakítású lámpatest. Privát területek, parkok és más építészeti elképzelések megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: 4 db ø7mm-es furat, 18x50mm-es távolság Egyéb tartozékok külön megvásárolandók
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm² A lámpatest hurkolásos csatlakoztatásának lehetősége, max 3x1,5mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel, maximális átmérője ø6....10,5mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,48kg / 1,8kg
Doboz méretei [cm]	51cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	386lm
A lámpatest hatékonysága	48,3lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- 2700K LED színhez [1/1]
- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságához
Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1903zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat az erre jogosult és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

MOLDE 1903

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1903AL	ALUMÍNIUM	9006
1903GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat az erre jogosult és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.