


# NORLYS MOLDE 1904


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1904XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.fr

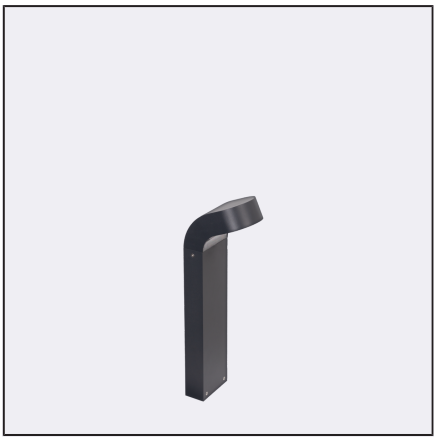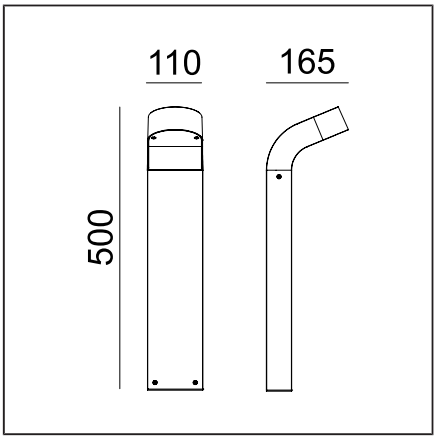

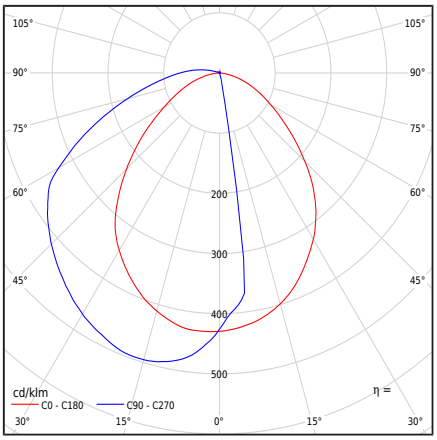


## Type de luminaire
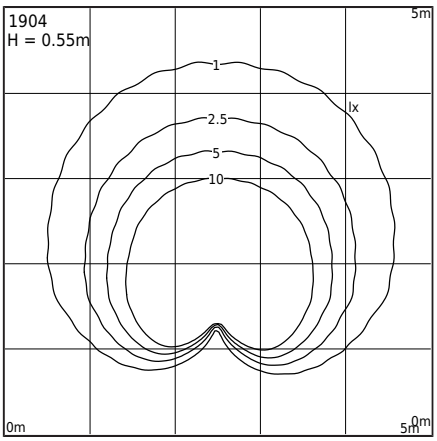
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse, couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les espaces privés, les parcs et autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 4 trous ø7mm, entraxe 18x50mm.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x2,5mm².<br>Possibilité de raccorder le luminaire en boucle, max 3x1,5mm².<br>Câble isolé rond avec un diamètre maximum de ø12,5mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED AC intégré<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Dimensions du luminaire [cm] | 50cm x 16,5cm x 11cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Fiche produit) |
| Contrôle externe | Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 8W |
| Puissance racordée du luminaire | 8W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 772lm |
| Flux lumineux du luminaire | 438lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 54,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,95 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations après contact avec le service commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 35mA / 60ms |
| Évaluation BUG | "B0-U1-G0" |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancre à bétonner |
| 3090GA0009 | Adaptateur de montage |
| 1909GA0010 | Adaptateur pour fondation en béton |
| 3081XX0009 | Adaptateur de montage |
| 1906ZX0009 | Adaptateur de montage |
| 1908GA0009 | Ancrage au sol |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1904zx0009 | Kit de service |

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD
Fichiers photométriques format IES
Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

# MOLDE 1904






## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1904AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1904GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.