

NORLYS KOSTER 1912


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



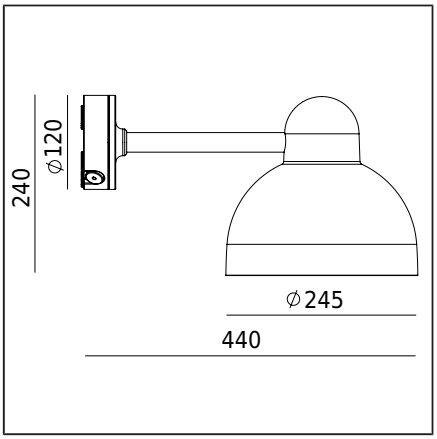

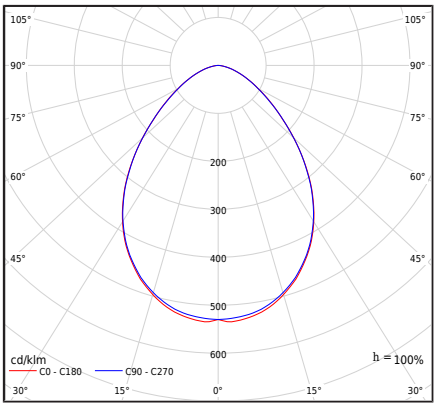

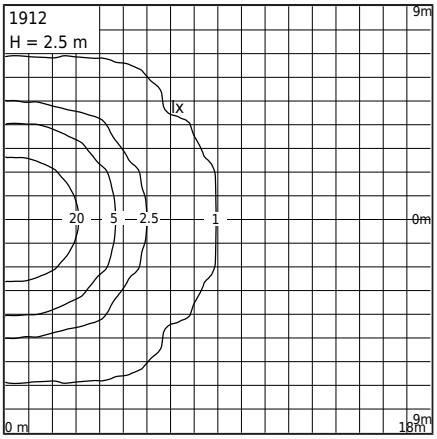

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Klasické nástěnné svítidlo. Možnost instalace na rohy architektonických objektů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč dle přiložené montážní krabice.
Terminál	Připojovací svorka: max. 3x2,5mm² kabel, možnost připojení svítidla v okruhu max. 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,87kg / 3,72kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	17,5W
Příkon svítidla	17,5W
Světelný tok lampy	1950lm
Světelný tok svítidla	1568lm
Účinnost svítidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF >0,9
Faktor THD	< 30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	3,01A/32,66µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
46999751	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1912GR	GRAFIT	7016
1912AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.