

NORLYS KOSTER 1912


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.de



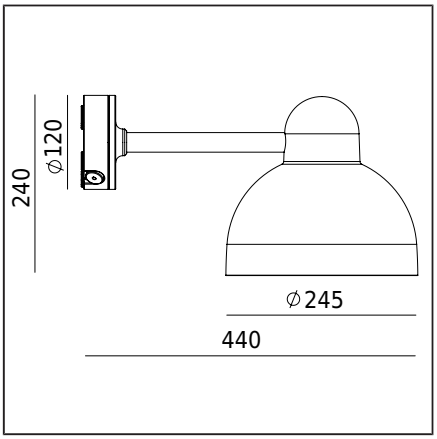

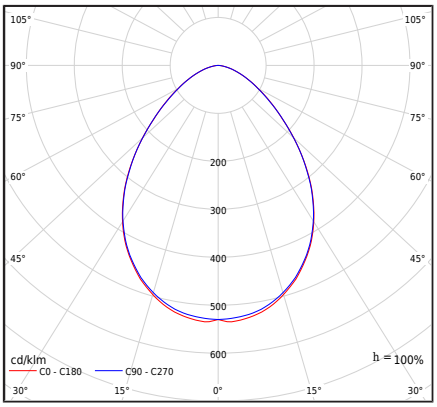

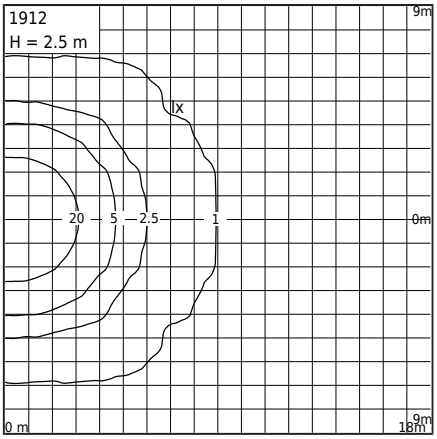

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Klassische Wandleuchte. Möglichkeit zur Installation an Ecken von architektonischen Objekten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø7mm, Abstände gemäß dem beiliegenden Montagekasten.
Terminal	Anschlussklemme: max. 3x2,5mm² Kabel, Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max. 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,87kg / 3,72kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	1950lm
Lichtstrom der Leuchte	1568lm
Effizienz der Leuchte	89,6lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF >0,9
THD-Faktor	< 30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999751	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1912AL	ALUMINIUM	9006
1912GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.