

NORLYS KOSTER 1912


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



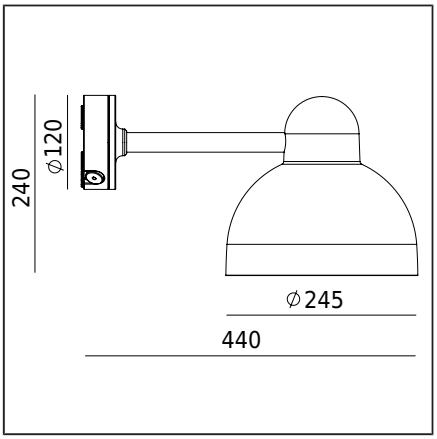

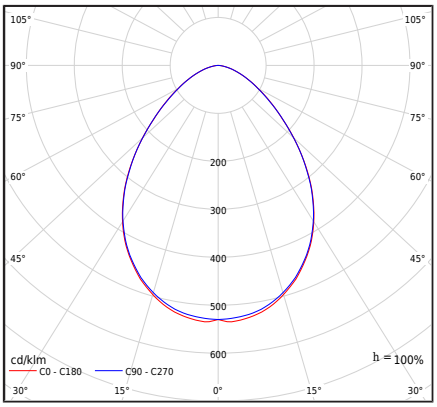

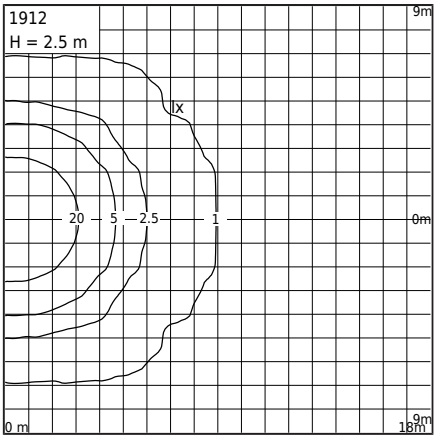

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen seinävalaisin. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, väli suljetun asennusrasian mukaan.
Pääte	Liitäntäterminaali: max. 3x2,5mm² kaapeli, mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max. 3x1,5mm². Eristeessä pyöreä johdin, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,87kg / 3,72kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	1950lm
Valaisimen valovirta	1568lm
Valaisimen tehokkuus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF >0,9
THD-tekijä	< 30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G E / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
46999751	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1912AL	ALUMIINI	9006
1912GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.