

NORLYS KOSTER 1912


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster 1912XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



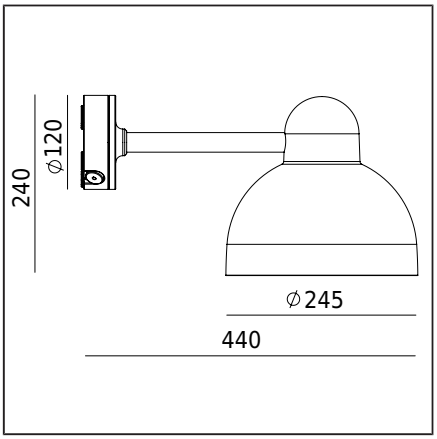

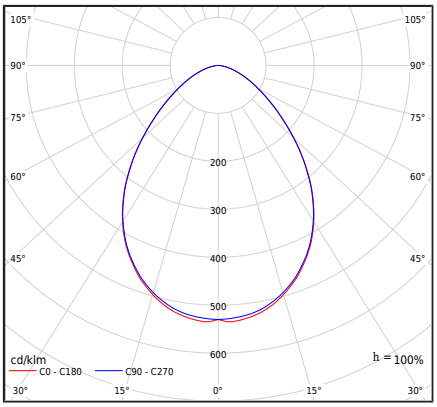

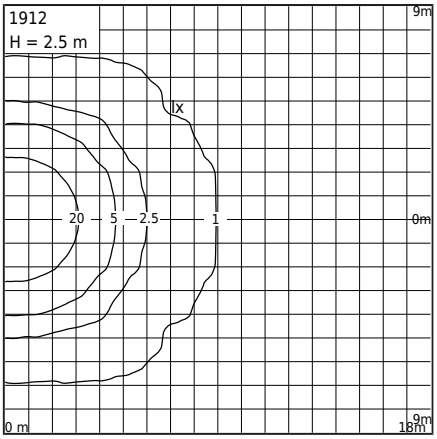

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus típusú falra szerelhető lámpatest. Lehetőség építészeti objektumok sarkainak telepítésére.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 darab ø7 mm-es furat, a mellékelt szerelési doboznak megfelelő osztással.
Terminál	Csatlakozó sorkapocs: max. 3x2,5mm² kábel, lámpatest hurkolásának lehetősége max. 3x1,5mm². Egy kerek vezeték az izolációban ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,87kg / 3,72kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	1950lm
Világító fényáram	1568lm
A lámpatest hatékonysága	89,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF >0,9
THD tényező	< 30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999751	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1912AL	ALUMÍNIUM	9006
1912GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.