

NORLYS KOSTER 1913


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1913XX0011
04.11.2026 v.11.8
www.norlys.no



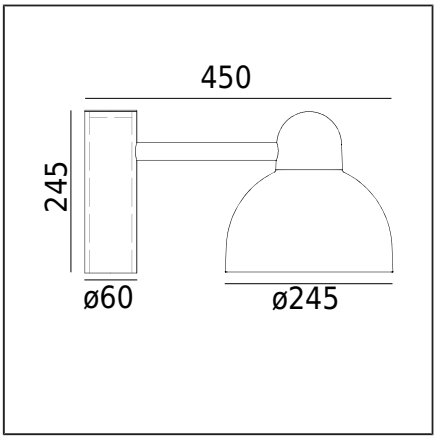

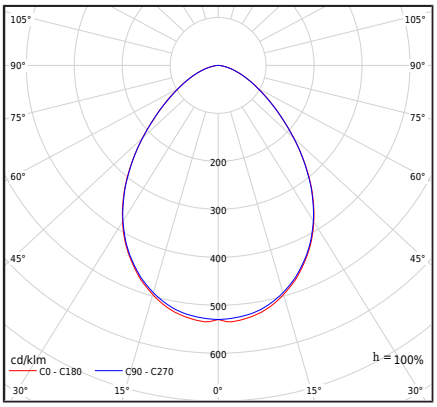

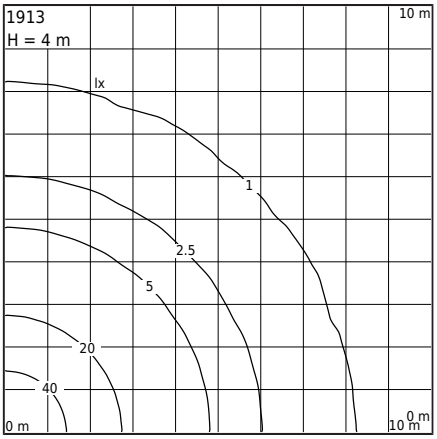

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur til montering på en teleskopisk lysmast med kappediameter Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: armatur justeret til lysmast med kappe diameter ø60mm.
Terminal	3,7m kabel (H05VV-F 3G1 type), til tilslutning inde i lysstolpen (i den passende valgte elinstallationsboks).
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 29cm x 25cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	1950lm
Luminaires lysstrøm	1568lm
Effektivitet af armaturet	89,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

7660XX0009	Reduktion

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999751	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1913AL	ALUMINIUM	9006
1913GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.