

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



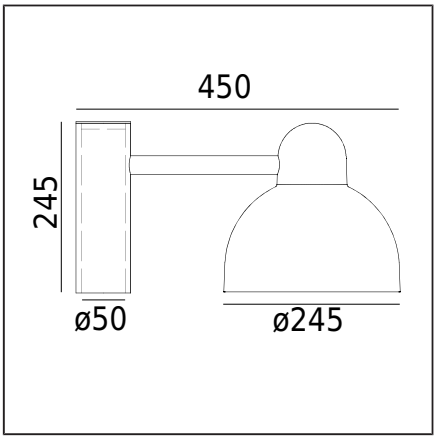

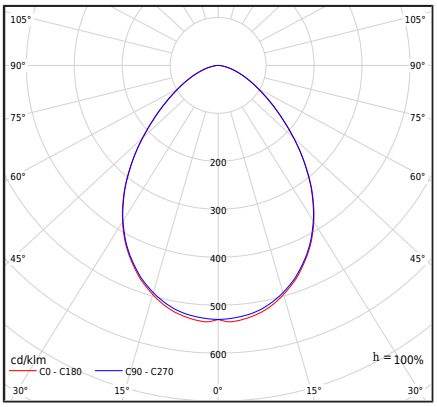

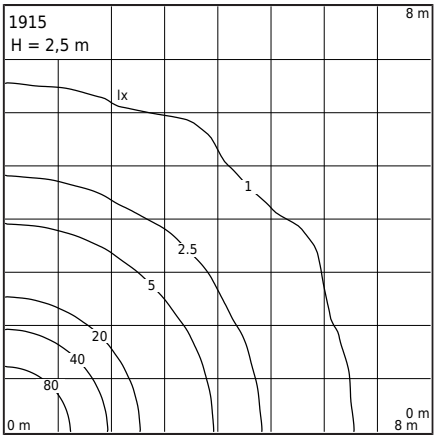

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla pro montáž na teleskopický osvětlovací stožár s průměrem čepičky Ø50mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: svítidlo přizpůsobeno pro osvětlovací stožár s průměrem víka ø50mm.
Terminál	3,7m kabel (typ H05VV-F 3G1), pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v odpovídajícím způsobem zvolené elektrické instalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá hmotnost svítidla	3,07kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Boční plocha svítidla	0,01m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	17,5W
Příkon svítidla	17,5W
Světelný tok lampy	1950lm
Světelný tok svítidla	1568lm
Účinnost svítidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF >0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti	A E
Záběhový proud	3,01A/32,66µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G2

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
46999751	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1915GR	GRAFIT	7016
1915AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.