

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



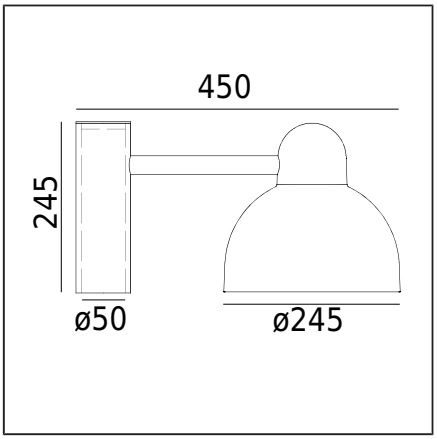

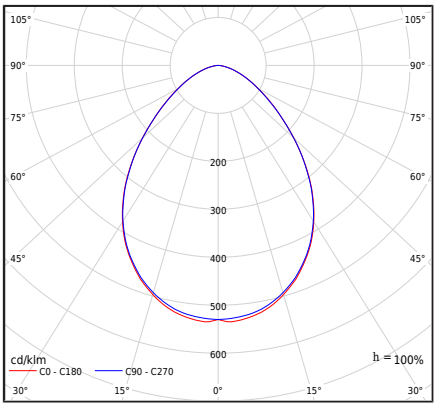

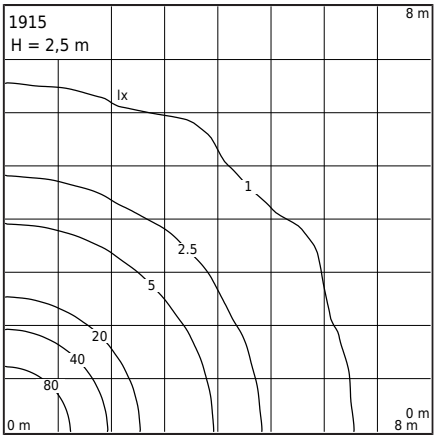

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designet armatur til montering på en teleskopisk lysmast med kaphuldiameter Ø50mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: armaturet justeret til lysmast med hættediameter ø50mm.
Terminal	3,7m kabel (H05VV-F 3G1 type), til tilslutning inde i lysstolpen (i den passende valgte elinstallationsboks).
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens nettovægt	3,07kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Sideareal af armatur	0,01m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	1950lm
Luminaires lysstrøm	1568lm
Effektivitet af armaturet	89,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF >0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	A G E
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G2

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999751	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1915AL	ALUMINIUM	9006
1915GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.