

NORLYS KOSTER 1915


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 1915XX0011
16.09.2026 v.11.6
www.norlys.no



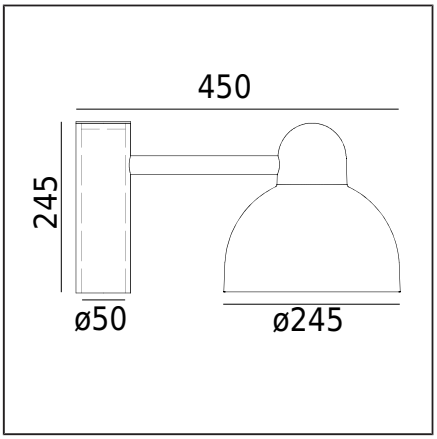

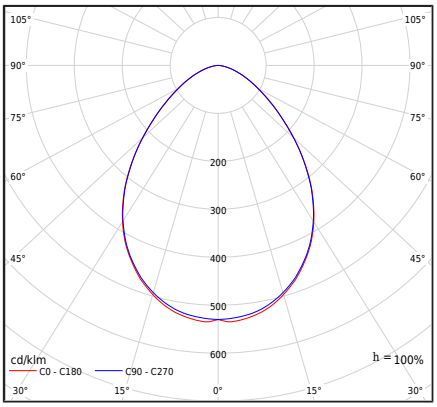

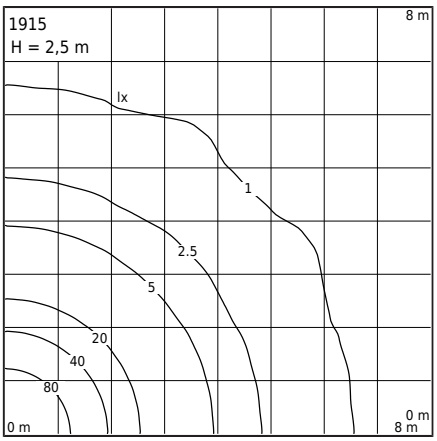

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Klassisk designlampa för montering på en teleskopisk belysningsstolpe med lockdiameter Ø50mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: armatur justerad till lyktstolpe med kåpdiameter ø50mm.
Terminal	3,7 m kabel (H05VV-F 3G1-typ), för anslutning inuti belysningsstolpen (i den lämpligt valda elinstallationsboxen).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto	3,07kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Side area of luminaire	0,01m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1568lm
Armaturens effekt	89,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF >0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass	A G E
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G2

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999751	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1915AL	ALUMINIUM	9006
1915GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.