

# NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.fr

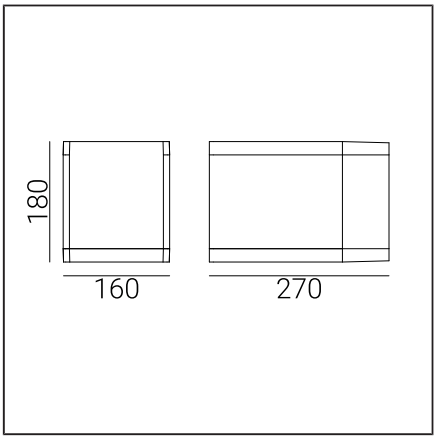

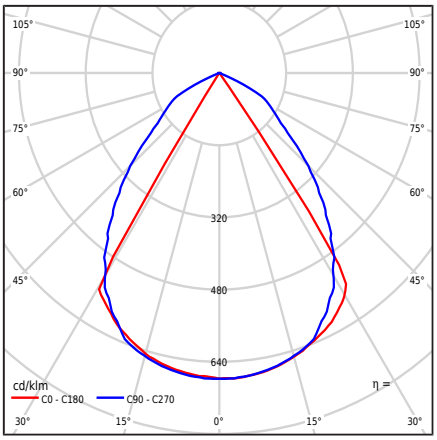


## Type de luminaire
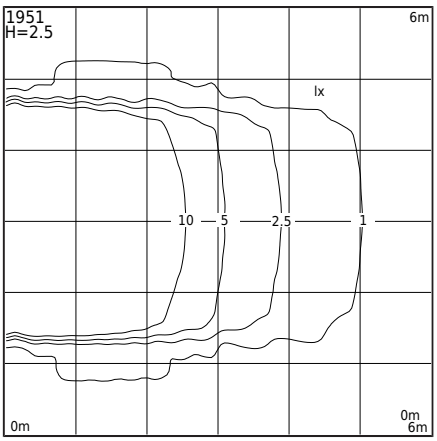
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Applique murale, |
| Répartition photométrique | Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 62° orienté vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Un luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage : des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 2 trous ø7mm, entraxe 100x80mm.<br>Selon les instructions de montage jointes. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max. 3x2,5mm²<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1,5mm²<br>Câble rond isolé de diamètre ø7...10,5mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de lumière par coupure de phase (TE) |
| Poids du luminaire net / brut | 4,56kg / 5,04kg |
| Dimensions du carton [cm] | 22,5cm x 19,5cm x 32cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 18cm x 16cm x 27cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| 2 modules LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Contrôle externe | Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 8,3W |
| Puissance racordée du luminaire | 10W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1444lm |
| Flux lumineux du luminaire | 599lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 59,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,90 |
| Facteur THD | 20% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour une tension continue d'environ 180 ÷ 270 V.
- Mode de fonctionnement/dimming : dimming de phase; DALI.
- Pour une couleur LED de 2700K.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 3,36A/36µs |
| Évaluation BUG | B1-U1-G0 |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1951zx0G11 | Kit de service |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1951AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1951GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.