

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



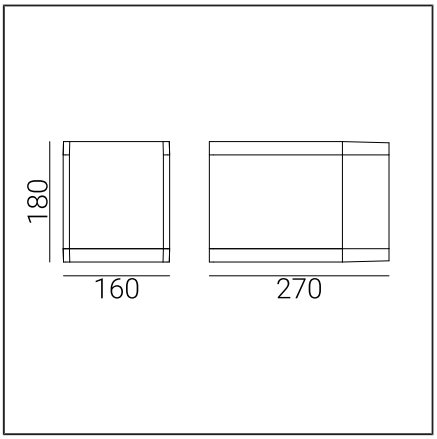

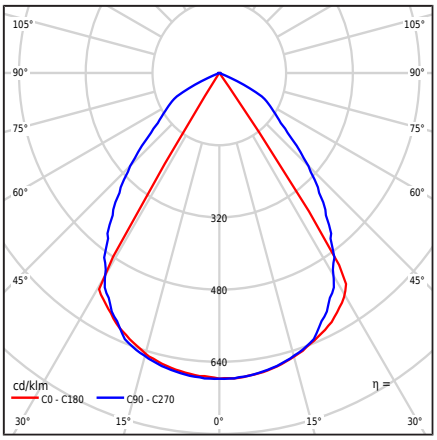

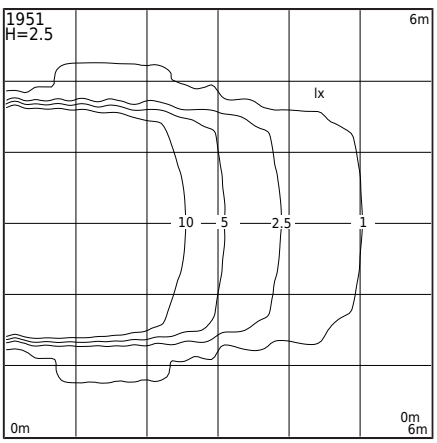

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas fény 62°-os sugárzási szöggel lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest széles körű felhasználási területtel, világításhoz: fal- és homlokzatfelületekhez és más építészeti koncepciókhoz

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ø7 mm-es lyuk, távolság 100x80 mm A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,56kg / 5,04kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
A lámpatest méretei [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,3W
Lámpatest teljesítmény	10W
Lámpa fényáram	1444lm
Világító fényáram	599lm
A lámpatest hatékonysága	59,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Körülbelül 180 ÷ 270 V egyenfeszültséghez
- Működési mód/fényerő-szabályozás: fázisvezérlés; DALI
- 2700K LED színhőmérséklethez
- A lámpatest más színéhez (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	3,36A/36µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

ZS1951zx0G11	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

Indexek

Index	Szín	RAL
1951AL	ALUMÍNIUM	9006
1951GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét