


NORLYS MOLDE 1971

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

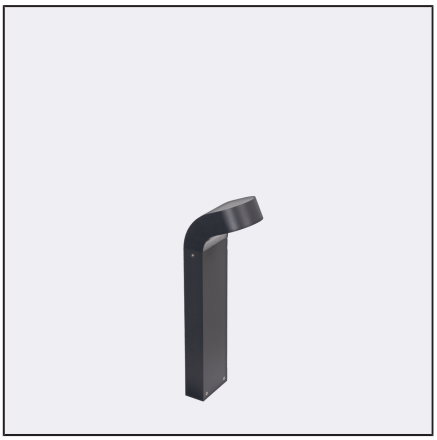

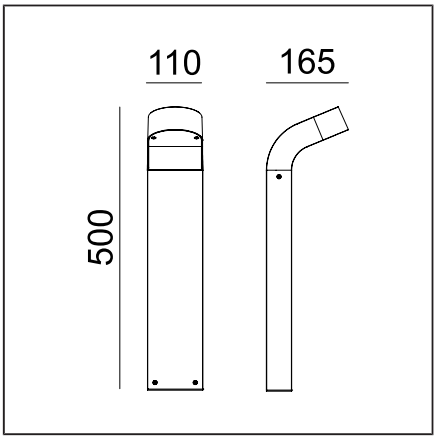

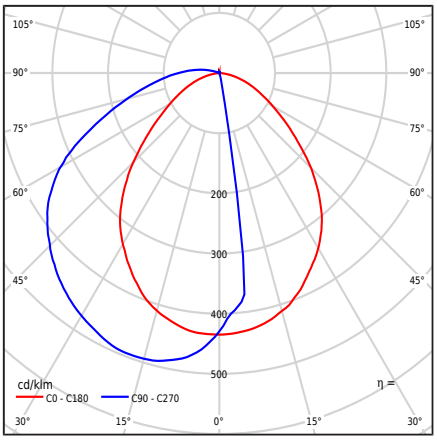

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení soukromých prostor, parků a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 4 otvory ø7mm, rozteč 18x50mm. Podle přiloženého instalačního návodu. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost propojení svítidla do smyčky max 4x2,5mm². Kulatý kabel s průměrem: ø4...8mm, ø8...12mm nebo ø10...13,6mm.
Typ světelného zdroje	AC integrovaný LED modul, PIR detektor pohybu Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,48kg / 1,8kg
Rozměry krabice [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Rozměry svítidla [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Technické údaje

Externí ovládání	ESYLUX PIR pohybový senzor MD-C 360I/6 mini (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8,2W
Světelný tok lampy	743lm
Světelný tok svítidla	386lm
Účinnost svítidla	47,1lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G F / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)
- Pro jinou výšku svítidla (ne méně než 55 cm)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s Norlys prodejním oddělením

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1906ZX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS PIR 0919730001	Sada na opravu.
ZS1971zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

MOLDE 1971



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1971GR	GRAFIT	7016
1971AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla