


NORLYS MOLDE 1971

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

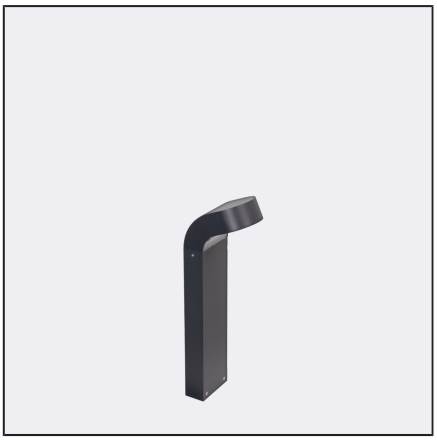

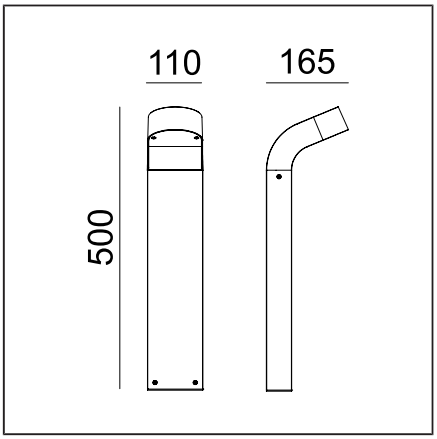

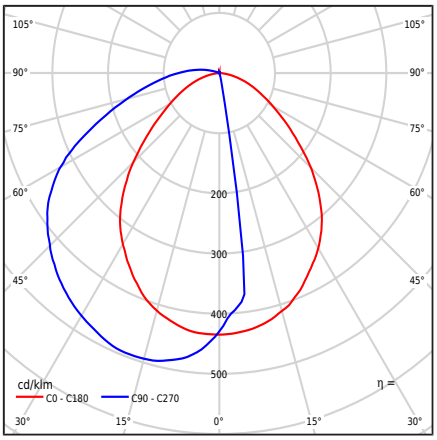

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et moderne design Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm, afstand 18x50mm. I henhold til de medfølgende monteringsinstruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i loop max 4x2,5mm². Rund kabel med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	AC integreret LED-modul, PIR bevægelsesdetektor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boksdimensioner [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Luminaiemål [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,2W
Lampe lysstrøm	743lm
Luminaires lysstrøm	386lm
Effektivitet af armaturet	47,1lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til LED-farve 2700K [1/1]
- Til en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- Til en anden højde på armaturet (ikke mindre end 55cm)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS PIR 0919730001	Reparationssæt.
ZS1971zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

MOLDE 1971



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1971AL	ALUMINIUM	9006
1971GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet