


NORLYS MOLDE 1971

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1971XX0009
02.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

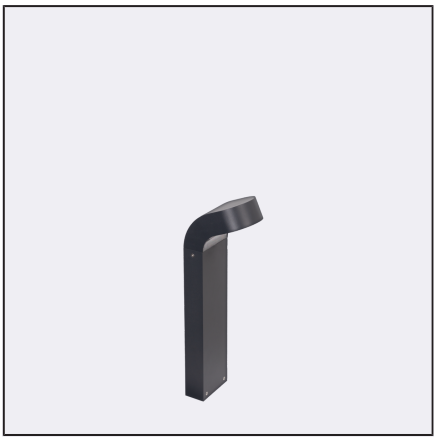

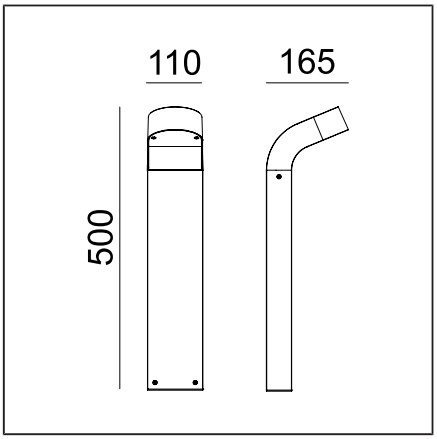

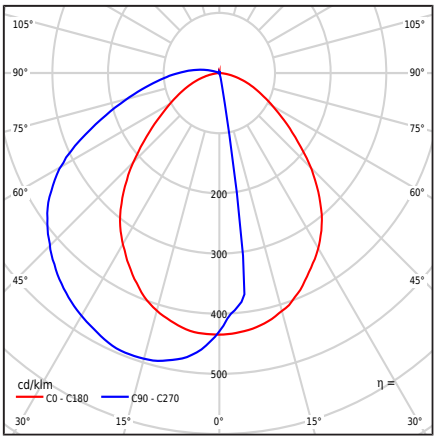

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga Eratsoonide, parkide ja teiste arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 4 auku ø7mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 4x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 4x2,5mm². Ümara kaabli läbimõõt: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	AC integreeritud LED-moodul, PIR-liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Valgusti mõõtmed [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	ESYLUX PIR liikumisandur MD-C 360I/6 mini (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,2W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	386lm
Valgusti tõhusus	47,1lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval ka järgmiselt:
- LED-i värviks 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL-i värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrguse jaoks (mitte vähem kui 55cm)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS PIR 0919730001	Remontkomplekt.
ZS1971zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

NORLYS MOLDE 1971



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1971AL	ALUMIINIUM	9006
1971GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti