


NORLYS MOLDE 1973

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 1973XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.it

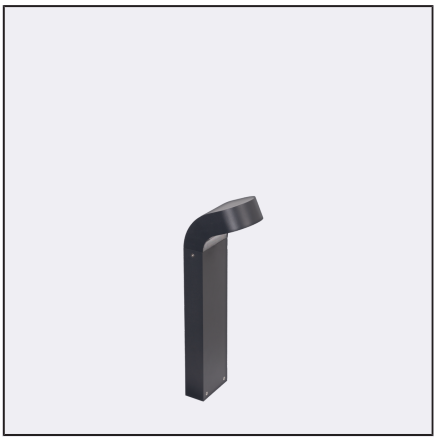

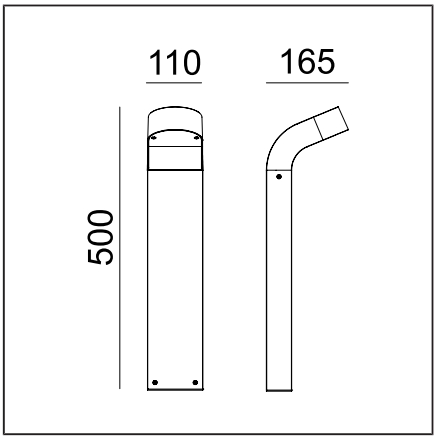

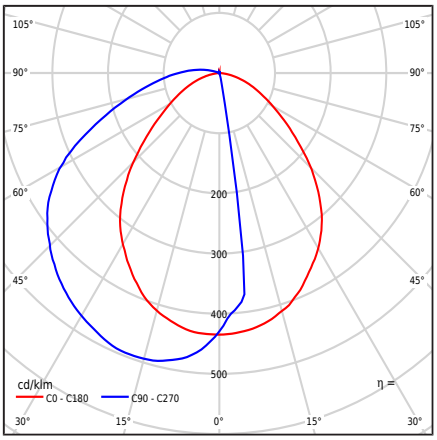

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design contemporaneo Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø7mm con interasse 18x50mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti a vite: max 4x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 4x2,5mm². Diametro del cavo tondo: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED integrato AC, rilevatore di movimento PIR Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,48kg / 1,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	17cm x 12cm x 51cm
Dimensioni del luminaire [cm]	16,5cm x 11cm x 50cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8,2W
Flusso luminoso della lampada	772lm
Flusso luminoso del luminare	438lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	53,4lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	"B0-U1-G0"

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1906ZX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS PIR 0919730001	Kit di riparazione.
ZS1973zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

MOLDE 1973



Indici

Indice	Colore	RAL
1973AL	ALLUMINIO	9006
1973GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione