


NORLYS HALMSTAD 212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad 212XX0010
06.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

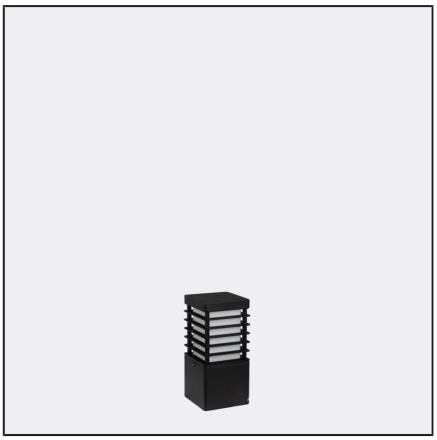

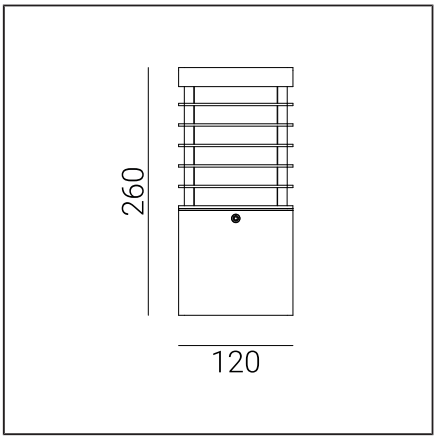

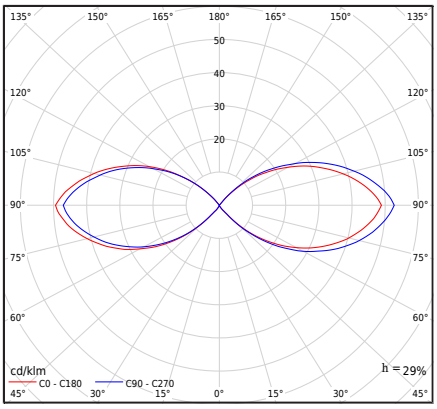

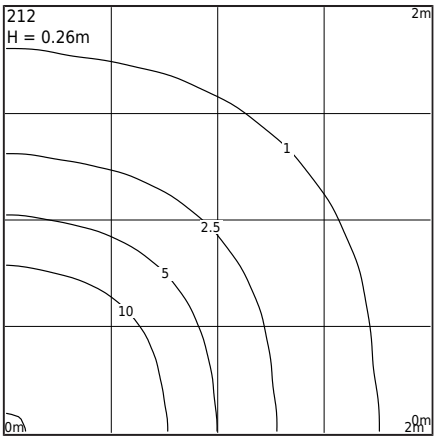

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgøring af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	4,85kg / 4,85kg
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

Lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,9W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	806lm
ULOR	48%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor armatur	PF>0,7
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06295000	Lampeskærm - servicekit
08295000	Pakning.
0902100207	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
212GR	GRAFIT	7016
212BL	SORT	9005
212GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.