


NORLYS HALMSTAD 212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad 212XX0010
06.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

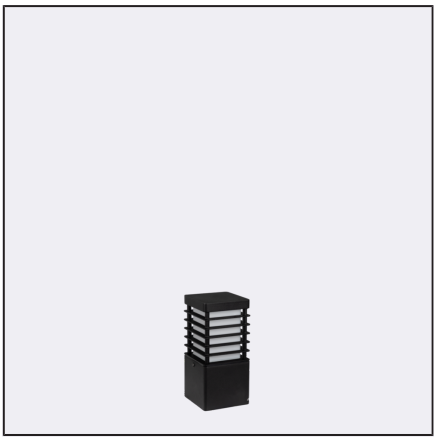

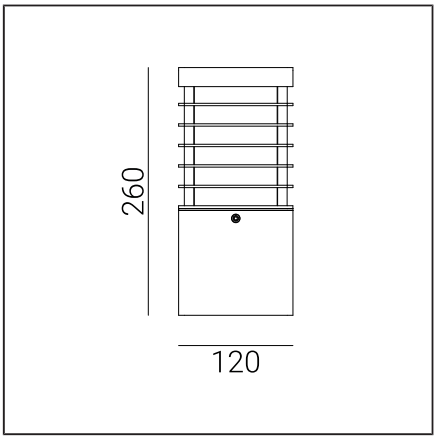

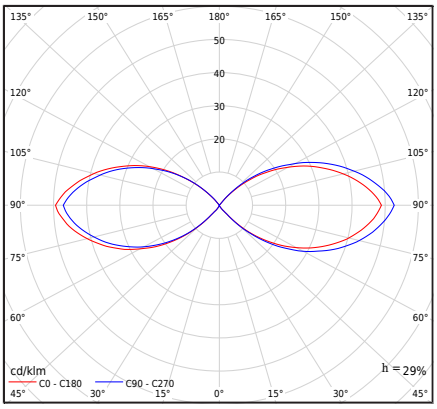

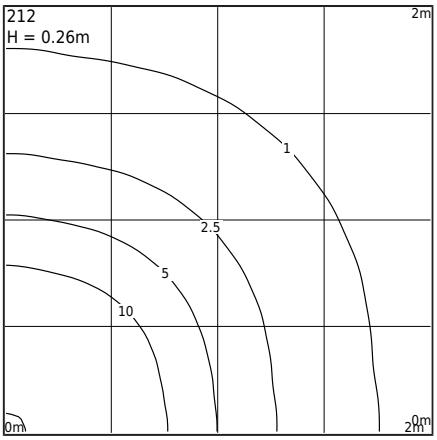

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga jalgvalgusti. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9 mm läbimõõduga ø65 mm iga 120 °.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm². Ümar juht isoleeritult maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-lamp E27 A55...A60 Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	4,85kg / 4,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,9W
Valgusti võimsus	5,9W
Lambi valgusvoog	806lm
ULOR	48%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM6
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valgusti	PF>0,7
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

06295000	Lambivari - hoolduskomplekt
08295000	Tihend.
0902100207	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
212GR	GRAFIIT	7016
212GA	KUUMTSINKIMINE	-
212BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.