

NORLYS FRIGGA 2151


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Frigga 2151XX0009
16.09.2026 v.09.25
www.norlys.it



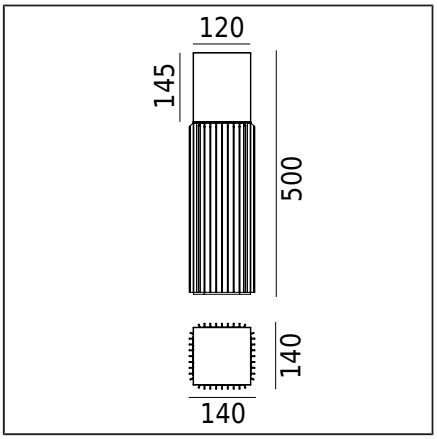

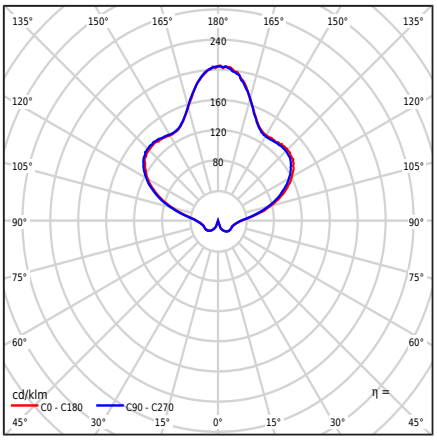

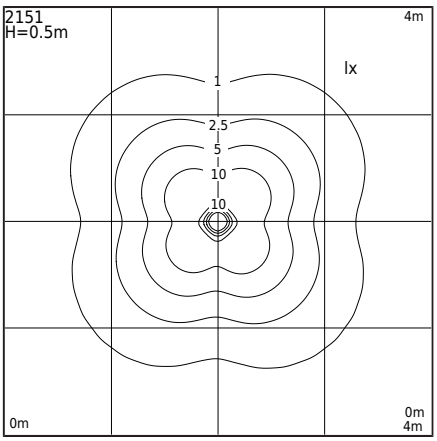

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design moderno, che combina un paralume decorativo in cristallo con un corpo durevole e stabile del fissaggio.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm, su ø65mm di diametro ogni 120°. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI Sorgente luminosa sostituibile da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,62kg / 7,67kg
Dimensioni della scatola [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	4,6W
Potenza del lume.	4,7W
Flusso luminoso del luminare	335lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	71,3lm/W
ULOR	85%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF=0.9
Temperatura Ta nominale	TA +35°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	6.7A/2.4us

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Accessori venduto separatamente

3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

0921530010	Paralume - kit di servizio
ZN2151xx0009	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2151CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2151AL	ALLUMINIO	9006
2151WH	BIANCO	9003
2151GR	GRAFITE	7016
2151GB	GRIGIO BEIGE	7006
2151CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2151CB	MARRONE RAME	8004
2151BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.