

NORLYS FRIGGA 2153


IP 65 | IK 06 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Frigga 2153XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no



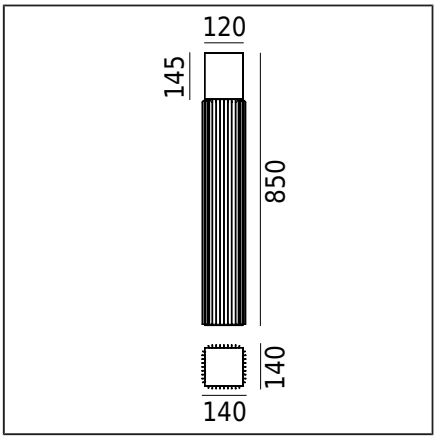

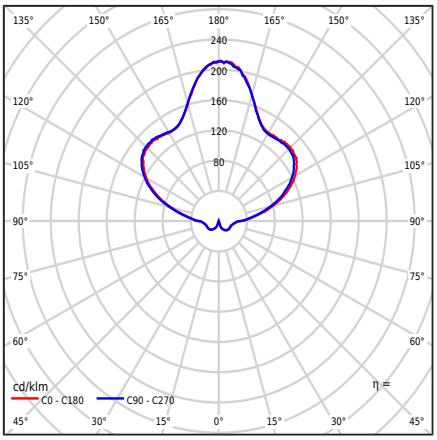

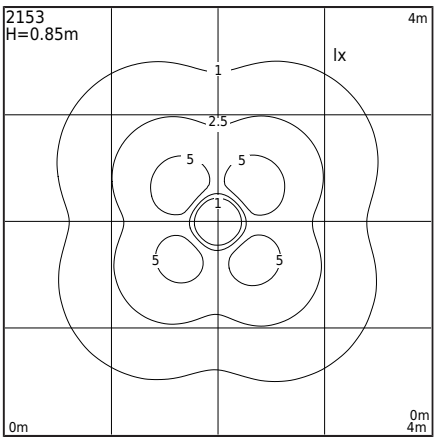

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű lámpatest, amelyben egyesítik a díszítő kristálybúra és a tartós, stabil lámpatestház elemeit.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - kristályüveg, belül szatén A lámpaernyő idővel borostyán színűvé válhat. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-onként. További tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozók: max 5x2,5mm², a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 5x2,5mm². Kábel kerek burkolatban, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,3kg / 9,5kg
Doboz méretei [cm]	120cm x 17cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	4,6W
Lámpatest teljesítmény	4,9W
Világító fényáram	322lm
A lámpatest hatékonysága	65,7lm/W
ULOR	85%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF=0.9
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

0921530010	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN2153xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beépítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpához mellékelt útmutatóval. A beépítést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkezik, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az eszköz minőségromlását.

FRIGGA 2153



Indexek

Index	Szín	RAL
2153AL	ALUMÍNIUM	9006
2153CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2153WH	FEHÉR	9003
2153BL	FEKETE	9005
2153GR	GRAFIT	7016
2153CB	RÉZBRONZ	8004
2153GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2153CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beépítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpához mellékelt útmutatóval. A beépítést és a karbantartási munkákat olyan személy végezze, aki megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkezik, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben fellépő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az eszköz minőségromlását.