


NORLYS ASTRID 2201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

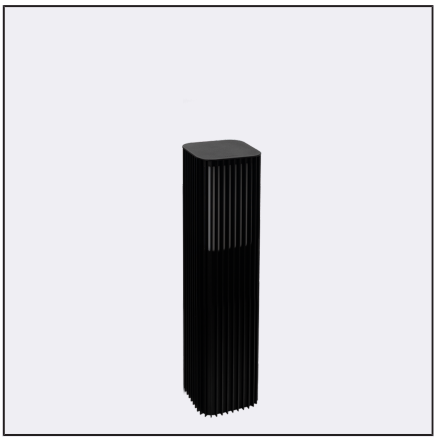

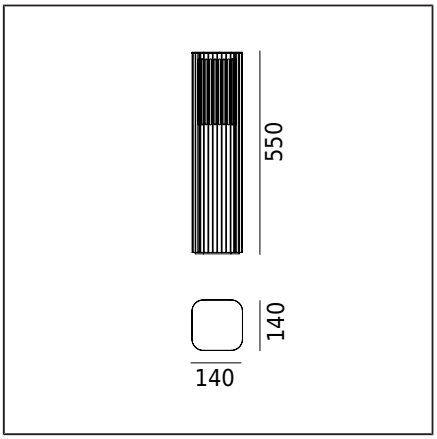

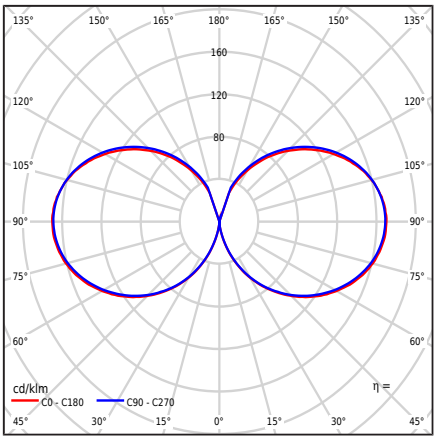

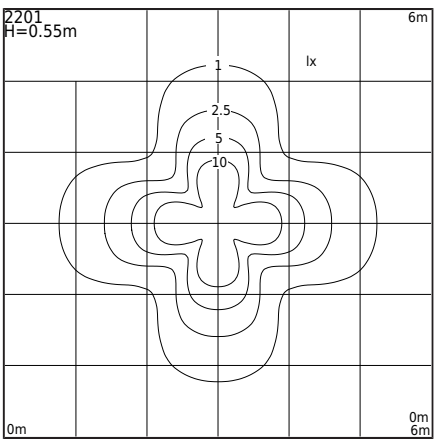

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern dizájnú lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-onként. További tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, legfeljebb ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8,2W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1501lm
Világító fényáram	208lm
A lámpatest hatékonysága	19,6lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF> 0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2201xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdi az összeszerelést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az összeszerelést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az érvényes előírásoknak megfelelően. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatesteknél, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2201AL	ALUMÍNIUM	9006
2201CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2201WH	FEHÉR	9003
2201BL	FEKETE	9005
2201GR	GRAFIT	7016
2201CB	RÉZBRONZ	8004
2201GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2201CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdi az összeszerelést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az összeszerelést és a karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az érvényes előírásoknak megfelelően. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatesteknél, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.