


NORLYS ASTRID 2201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

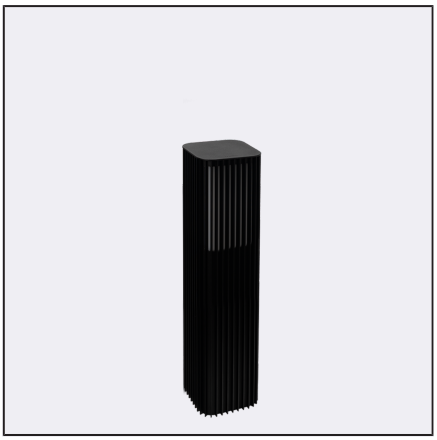

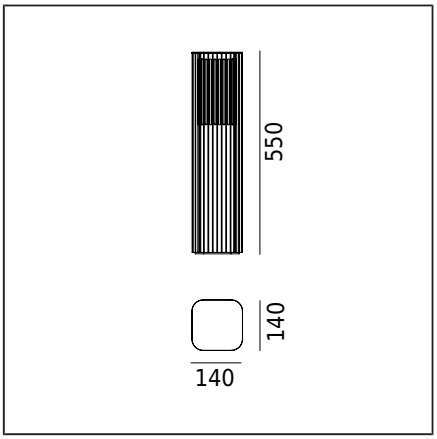

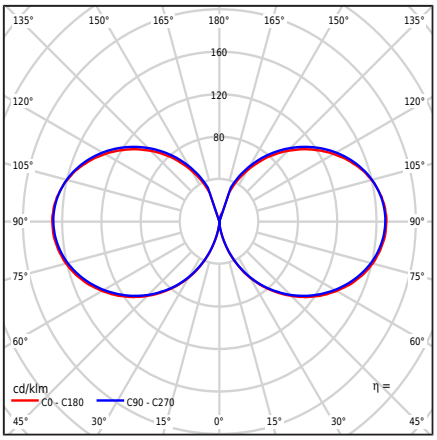

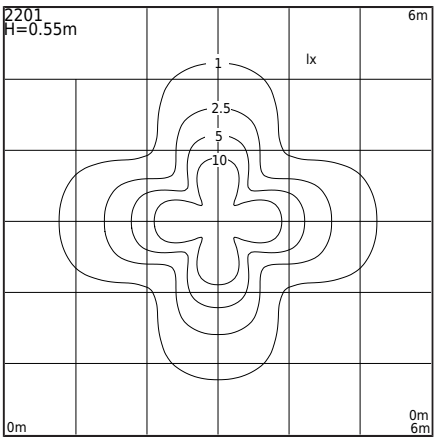

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², med mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	8,2W
Armatureffekt	10,6W
Modul lumen	1501lm
Lumen ut	208lm
Armatur Lumen/Watt	19,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF> 0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2201xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, vennligst les instruksjonene som er vedlagt armaturen. Monterings- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med de riktige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.