


NORLYS ASTRID 2201


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Astrid 2201XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

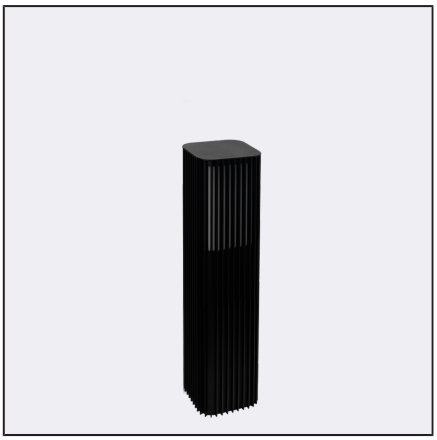

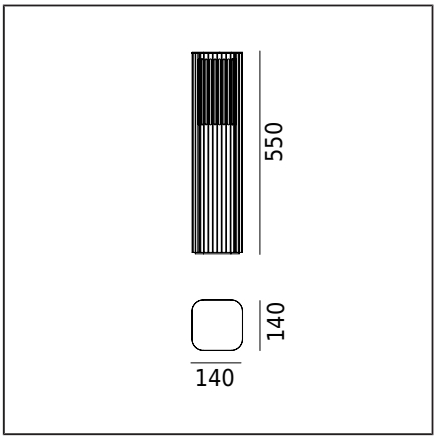

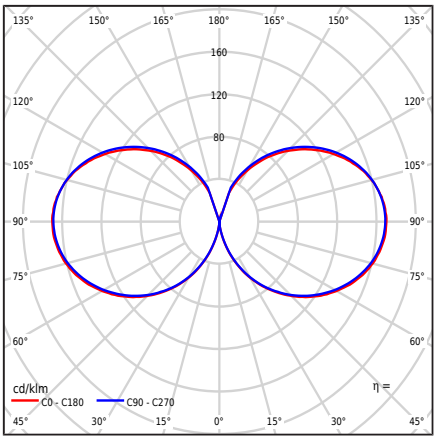

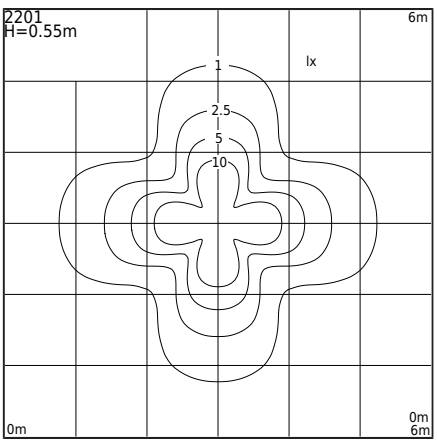

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм, на диаметре ø65мм каждые 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	8,2W
Мощность светильника	10,6W
Лампа светового потока	1501lm
Световой световой поток	208lm
Эффективность светильника	19,6lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF> 0.9
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	TA +35°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZN2201xx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и работы по обслуживанию должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2201AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2201WH	БЕЛЫЙ	9003
2201GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2201CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2201CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2201GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2201CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2201BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. Монтаж и работы по обслуживанию должны выполняться лицом, имеющим соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими нормами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.