


NORLYS ASTRID 2202


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2202XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

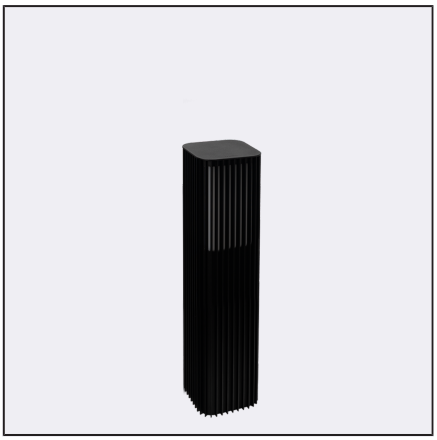

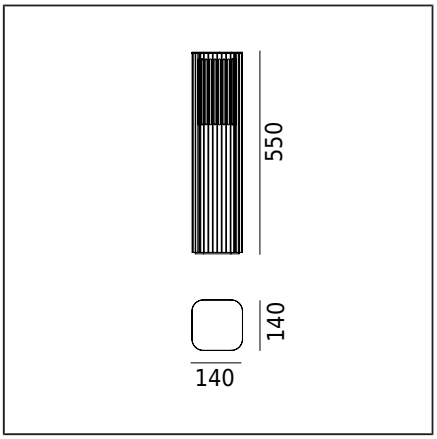

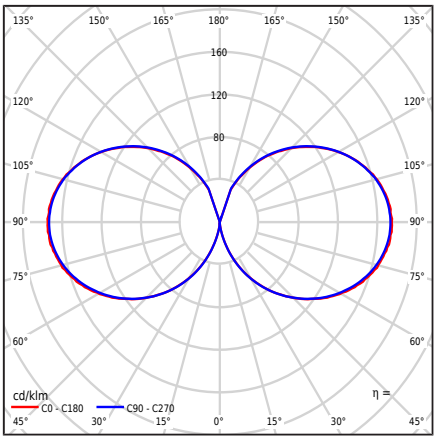

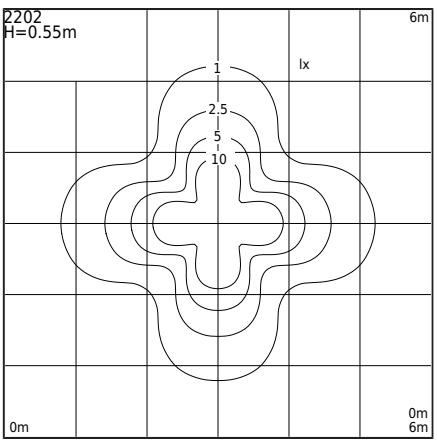

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festevalg av armatur: 3 hull ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Resterende tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med maks diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	8,2W
Armatureffekt	10,6W
Modul lumen	1620lm
Lumen ut	216lm
Armatur Lumen/Watt	20,4lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	13%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2202xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og vedlikeholdsarbeid bør utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regelverk. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.