


NORLYS ASTRID 2203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

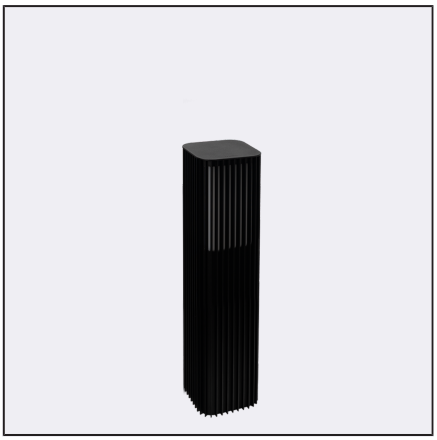

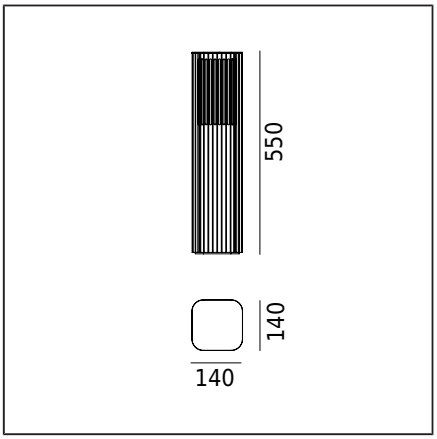

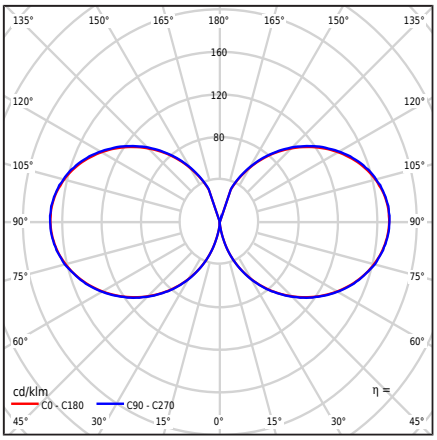

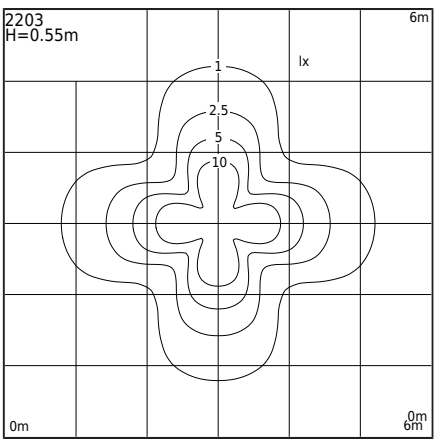

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest modern dizájnnal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Rögzítés: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-onként. További kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², a lámpatest hurkaként történő csatlakoztatásának lehetősége max 5x2,5mm². Kerek burkolatú kábel maximális átmérője ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8,2W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	200lm
A lámpatest hatékonysága	18,9lm/W
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2203xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és szakképesítéssel rendelkező személy végezze a vonatkozó előírások szerint. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a fényforrás minőségét.

ASTRID 2203



Indexek

Index	Szín	RAL
2203AL	ALUMÍNIUM	9006
2203CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2203WH	FEHÉR	9003
2203BL	FEKETE	9005
2203GR	GRAFIT	7016
2203CB	RÉZBRONZ	8004
2203GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2203CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazásokkal és szakképesítéssel rendelkező személy végezze a vonatkozó előírások szerint. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség és nem befolyásolja a fényforrás minőségét.