


# NORLYS ASTRID 2203


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Astrid 2203XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it

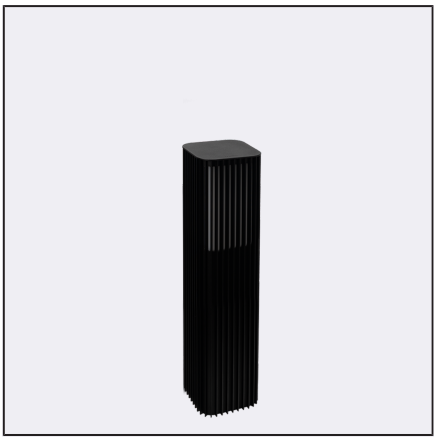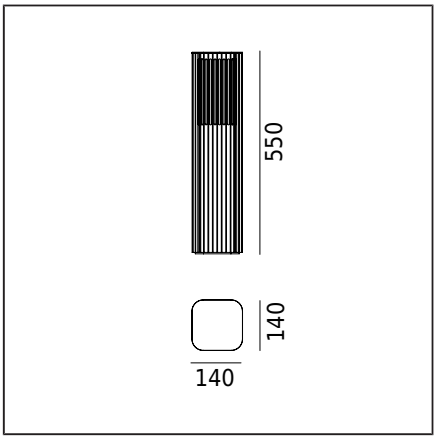

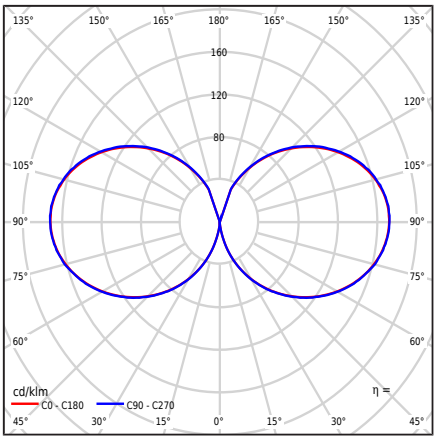


## Tipo di apparecchio di illuminazione
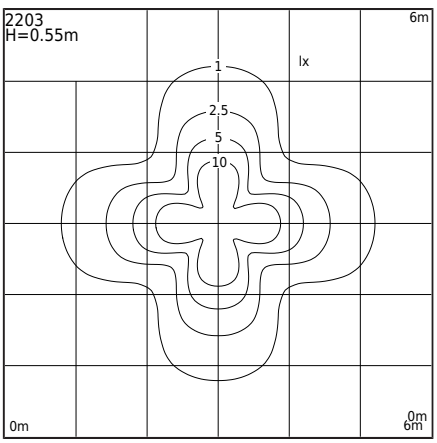
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio con design moderno. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio della lampada: 3 fori ø9mm, su diametro ø65mm ogni 120°. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 5x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI<br>Sorgente luminosa sostituibile da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Dimensioni della scatola [cm] | 16cm x 16cm x 58cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 14cm x 14cm x 55cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 8,2W |
| Potenza del lume. | 10,6W |
| Flusso luminoso della lampada | 1462lm |
| Flusso luminoso del luminare | 200lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 18,9lm/W |
| Temperatura di colore | 2700K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF>0.9 |
| Fattore THD | 13% |
| Temperatura Ta nominale | TA +35°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 6,7A / 2,4µs |

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 205ZX0010 | Ancora per cementare |
| 206GA0010 | Ancoraggio al suolo |
| 206GA0S10 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZN2203xx0009 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, secondo le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

# ASTRID 2203



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 2203CS | ACCIAIO CORTEN | c. 8011 |
| 2203AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 2203WH | BIANCO | 9003 |
| 2203GR | GRAFITE | 7016 |
| 2203GB | GRIGIO BEIGE | 7006 |
| 2203CG | GRIGIO CEMENTO | 7033 |
| 2203CB | MARRONE RAME | 8004 |
| 2203BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere il manuale allegato all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, secondo le normative vigenti. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.