


NORLYS ASTRID 2205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

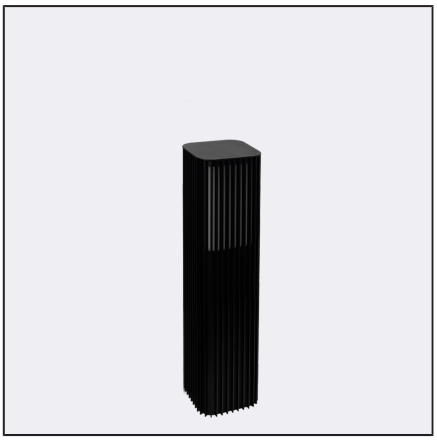

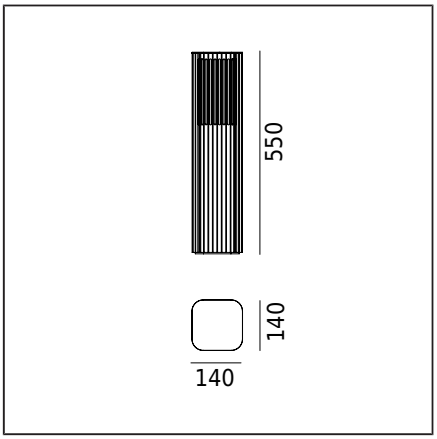

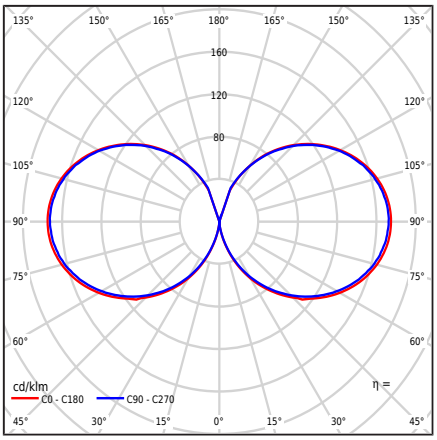

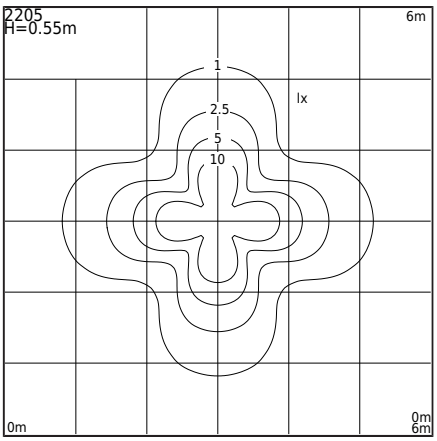

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul, iga 120°. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x2,5mm². Ümmargune kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,2W
Valgusti võimsus	10,6W
Lambi valgusvoog	1501lm
Valgusti valgusvoog	192lm
Valgusti tõhusus	18,1lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	8A / 10µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2205xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

ASTRID 2205



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2205AL	ALUMIINIUM	9006
2205CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2205GR	GRAFIIT	7016
2205GB	HALL BEIGE	7006
2205BL	MUST	9005
2205CG	TSEMENDIHALL	7033
2205WH	VALGE	9003
2205CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldus ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.