


NORLYS ASTRID 2205


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2205XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

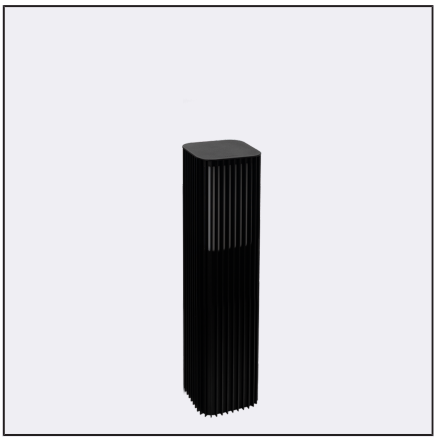

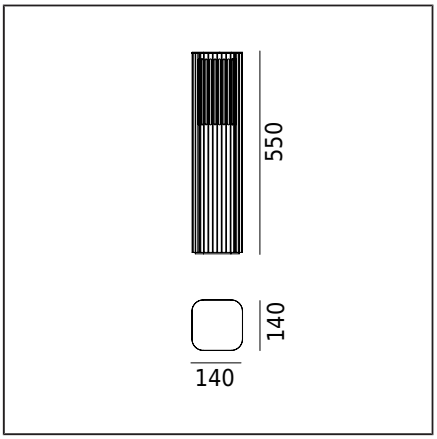

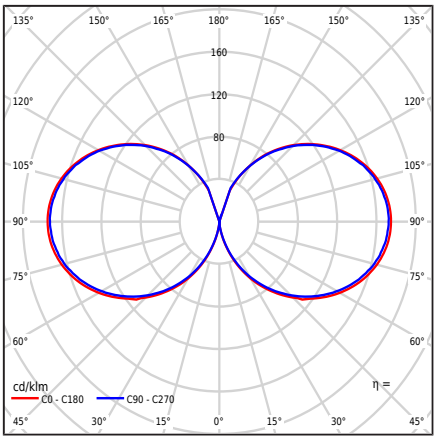

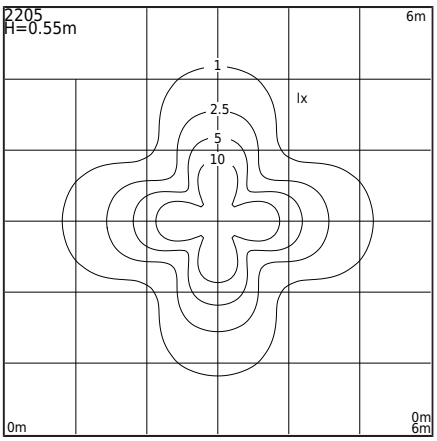

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontering: 3 hull ø9mm, på en ø65mm diameter, hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble til armaturen i en sløyfe maks 3x2,5mm². Rund kabel med maks diameter på ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,2W
Armatureffekt	10,6W
Modul lumen	1501lm
Lumen ut	192lm
Armatur Lumen/Watt	18,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2205xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, vennligst gjør deg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturet. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.