


NORLYS ASTRID 2206


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2206XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

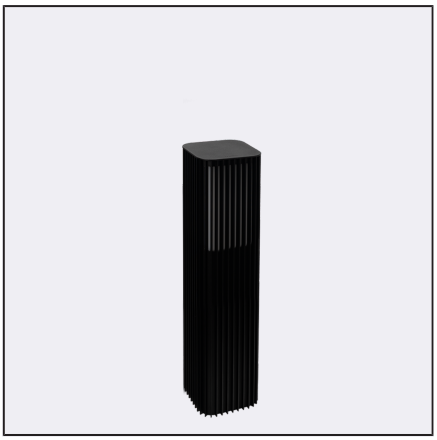

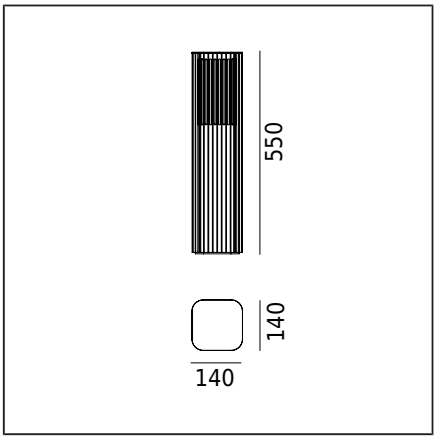

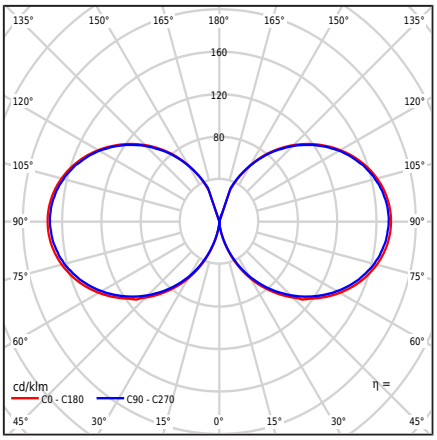

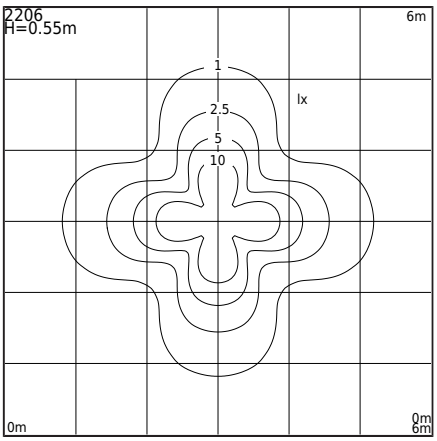

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - plast PMMA i mælkefarve. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm med 120° mellemrum. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturen i en sløjfe max 3x2,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,2W
Armatur wattforbrug	10,6W
Lampe lysstrøm	1620lm
Luminaires lysstrøm	202lm
Effektivitet af armaturet	19,1lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor armatur	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	TA +35°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	8A / 10µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør sælges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZN2206xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montage, skal man læse instruktionen som er vedlagt armaturet. Monterings- og servicearbejder skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ASTRID 2206



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2206AL	ALUMINIUM	9006
2206CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2206GB	GRÅ BEIGE	7006
2206CG	GRÅ CEMENT	7033
2206GR	GRAFIT	7016
2206WH	HVID	9003
2206CB	KOBBERBRONZE	8004
2206BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montage, skal man læse instruktionen som er vedlagt armaturet. Monterings- og servicearbejder skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.