


NORLYS ASTRID 2207


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

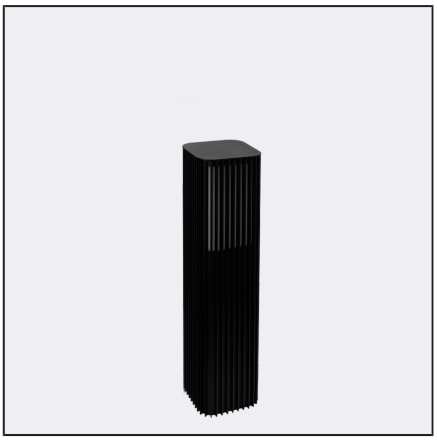

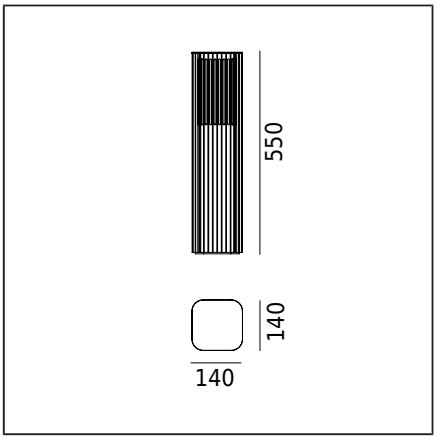

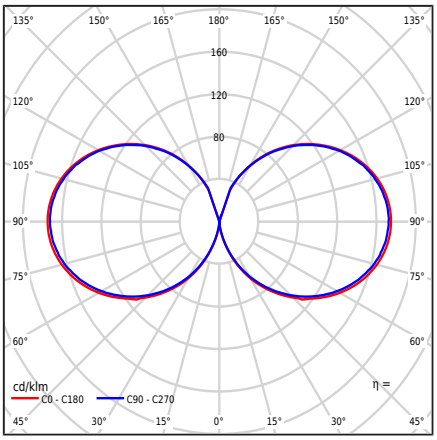

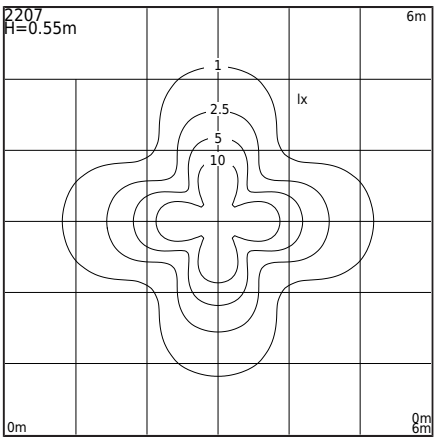

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőnként 120°-ban. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokban való bekötésére max 3x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, átmérője max ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8,2W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1462lm
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2207xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval. Az összeszerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végzi, akinek megfelelő engedélyei és képesítései vannak, az érvényes előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2207AL	ALUMÍNIUM	9006
2207CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2207WH	FEHÉR	9003
2207BL	FEKETE	9005
2207GR	GRAFIT	7016
2207CB	RÉZBRONZ	8004
2207GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2207CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval. Az összeszerelést és a karbantartási munkákat olyan személy végzi, akinek megfelelő engedélyei és képesítései vannak, az érvényes előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.