


NORLYS ASTRID 2207


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

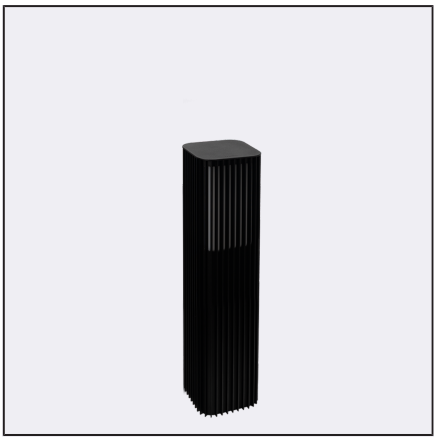

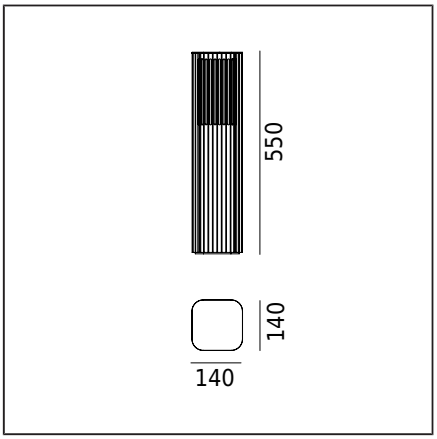

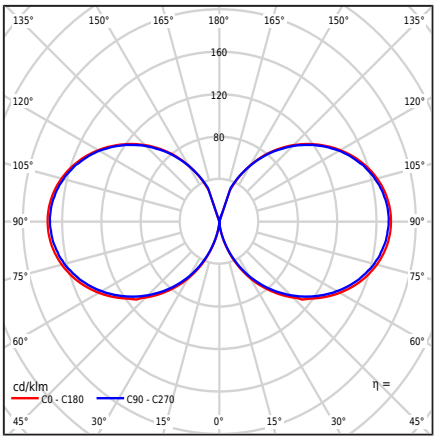

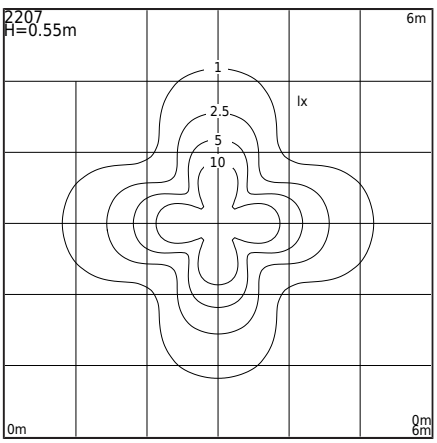

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festeanordning: 3 hull ø9mm, på en diameter på ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for løkke tilkobling av armatur maks 3x2,5mm². Kabel i rundt deksel med en diameter på maks ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	8,2W
Armatureffekt	10,6W
Modul lumen	1462lm
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2207xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering begynner, bør man lese instruksjonen som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelse av armaturens kvalitet.