


NORLYS ASTRID 2207


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2207XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

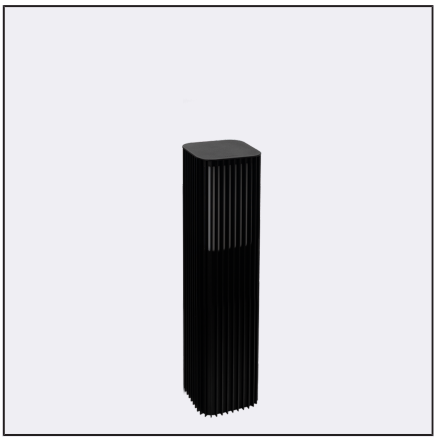

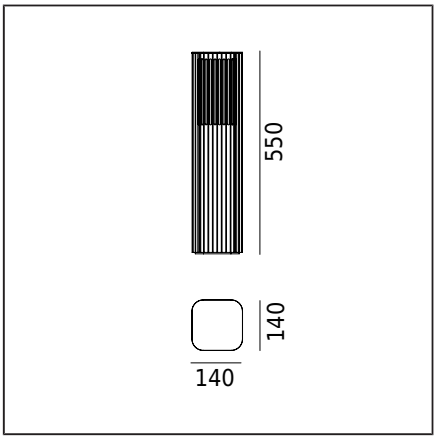

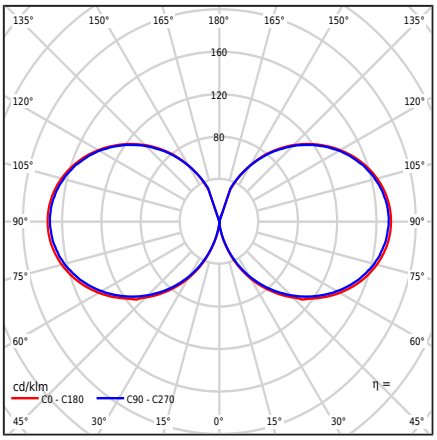

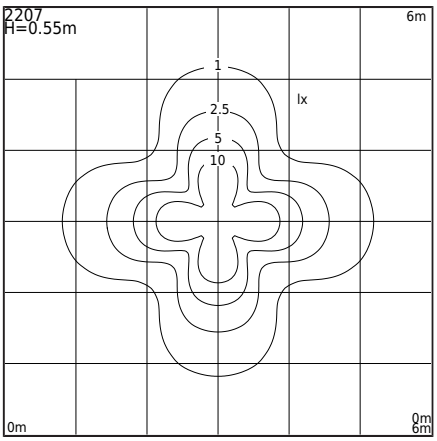

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø9mm, num diâmetro de ø65mm a cada 120°. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de ligação do luminária em loop max 3x2,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro máximo ø12,5mm.
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,2W
Potência do luminário	10,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1462lm
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	8A / 10µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2207xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao candeeiro. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta o desgaste da qualidade da luminária.

ASTRID 2207



Índices

Índice	Cor	RAL
2207CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2207AL	ALUMÍNIO	9006
2207WH	BRANCO	9003
2207GB	CINZA BEGE	7006
2207CG	CINZA CIMENTO	7033
2207CB	COPPER BROWN	8004
2207GR	GRAFITE	7016
2207BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções anexadas ao candeeiro. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenómeno natural e não afeta o desgaste da qualidade da luminária.