


NORLYS ASTRID 2208


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2208XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no

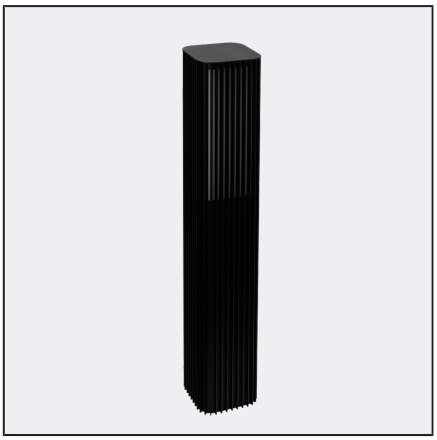

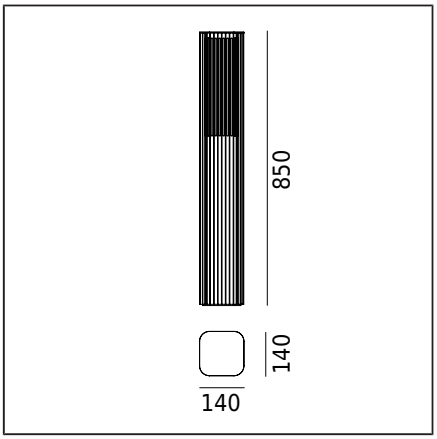

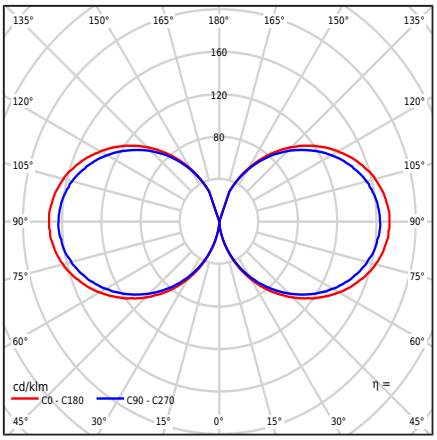

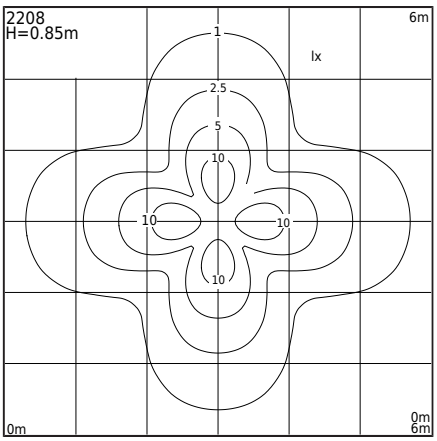

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 ø9mm-es furat, ø65mm átmérőn, 120°-os szögben. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², a lámpatest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max 5x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	8,02W
Lámpatest teljesítmény	10,6W
Lámpa fényáram	1419lm
Világító fényáram	256lm
A lámpatest hatékonysága	24,2lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A-C / EPREL

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2208xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASTRID 2208



Indexek

Index	Szín	RAL
2208AL	ALUMÍNIUM	9006
2208CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2208WH	FEHÉR	9003
2208BL	FEKETE	9005
2208GR	GRAFIT	7016
2208CB	RÉZBRONZ	8004
2208GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2208CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosítványokkal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.