


# NORLYS ASTRID 2209


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Astrid 2209XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

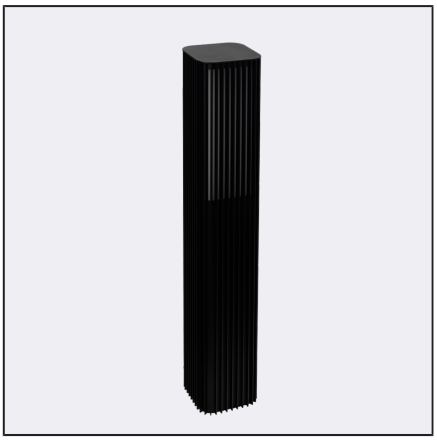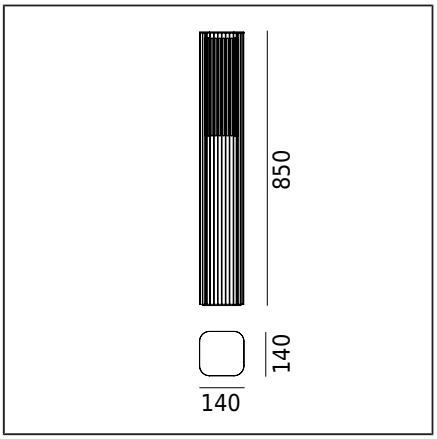

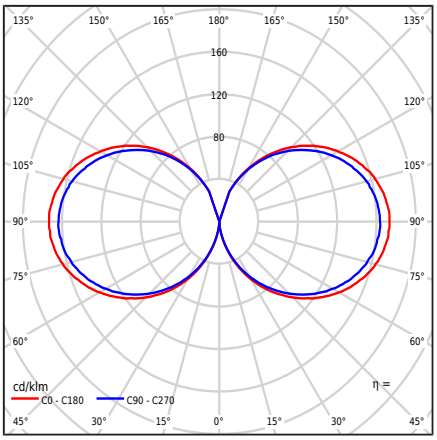


## Lámpatest típusa
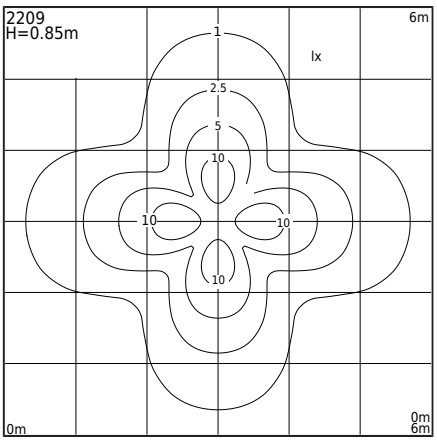
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Állólámpa |
| Fotometriai test | Szórt fény. |
| A lámpatest jellemzői | Egy modern kialakítású lámpatest. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Világítótest rögzítése: 3 furat ø9mm, ø65mm átmérőnként 120°-onként. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni. |
| Terminál | Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokban való csatlakoztatására max 5x2,5mm². Kerek kábel legfeljebb ø12,5mm átmérővel. |
| Fényszabályozás | Light control - DALI system |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 6,24kg / 6,96kg |
| Doboz méretei [cm] | 16cm x 16cm x 88cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 14cm x 14cm x 85cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Fényforrás teljesítmény | 8,02W |
| Lámpatest teljesítmény | 10,6W |
| Lámpa fényáram | 1539lm |
| Világító fényáram | 271lm |
| A lámpatest hatékonysága | 25,6lm/W |
| ULOR | 50% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| Fény villogása (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80B50 [wg LM-80] | >70 000h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF>0.9 |
| THD tényező | 13% |
| Ta Névleges hőmérséklet | TA +35°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz | C / EPREL |
| Bekapcsolási áram | 6,7A / 2,4µs |

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 3080GA0009 | Szerelőadapter |
| 205ZX0010 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 206GA0010 | Talajhorgony |
| 206GA0S10 | Adapter beton alaphoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZN2209xx0009 | Szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpa mellé csatolt útmutatót. A telepítést és a karbantartást a megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

# NORLYS ASTRID 2209






## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 2209AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 2209CS | CORTEN ACÉL | kb. 8011 |
| 2209WH | FEHÉR | 9003 |
| 2209BL | FEKETE | 9005 |
| 2209GR | GRAFIT | 7016 |
| 2209CB | RÉZBRONZ | 8004 |
| 2209GB | SZÜRKE BÉZS | 7006 |
| 2209CG | SZÜRKE CEMENT | 7033 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpa mellé csatolt útmutatót. A telepítést és a karbantartást a megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.