


NORLYS ASTRID 2212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2212XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

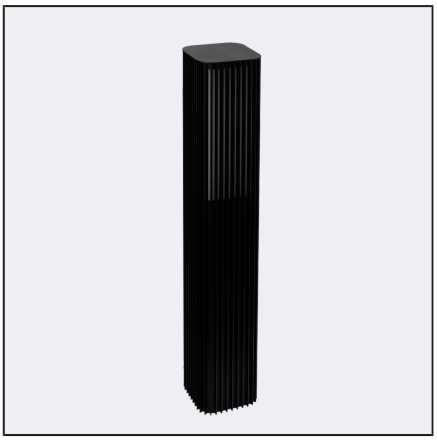

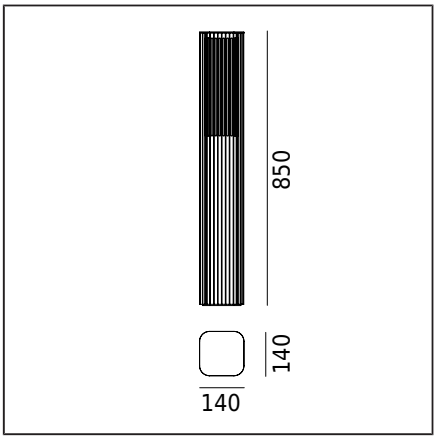

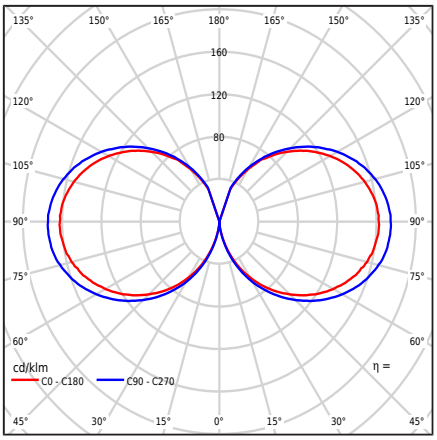

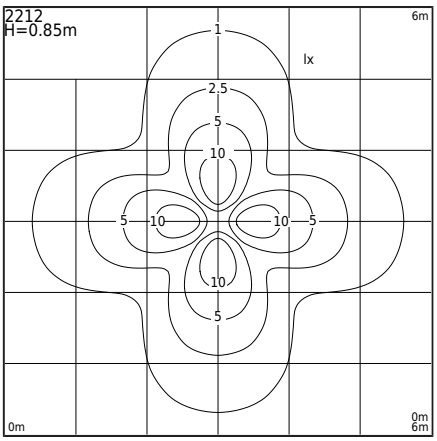

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern formatervezéssel.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9mm-es furatok 120°-ként ø65mm-es átmérőn. További tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség lámpatest hurkolására max 3x2,5mm². Kábel kerek burkolatban, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,9W
Lámpatest teljesítmény	10,4W
Lámpa fényáram	1536lm
Világító fényáram	256lm
A lámpatest hatékonysága	24,6lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G C / EPREL

Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2212xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni az armatúrához mellékelt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkálatokat szakképzett, megfelelő jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2212AL	ALUMÍNIUM	9006
2212CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2212WH	FEHÉR	9003
2212BL	FEKETE	9005
2212GR	GRAFIT	7016
2212CB	RÉZBRONZ	8004
2212GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2212CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt el kell olvasni az armatúrához mellékelt utasításokat. A szerelési és karbantartási munkálatokat szakképzett, megfelelő jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően. Az armatúrákban megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.