


NORLYS ASTRID 2212


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2212XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

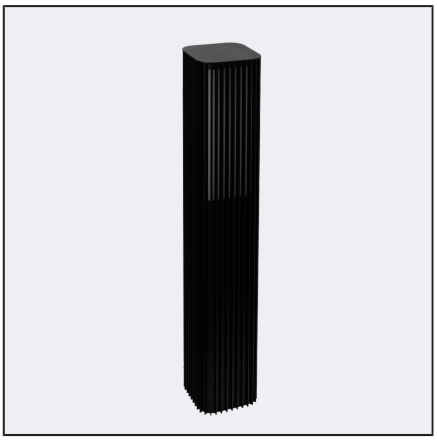

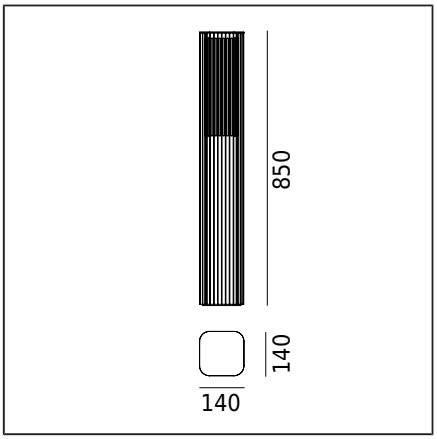

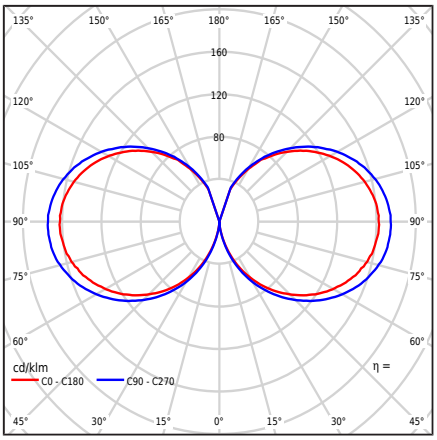

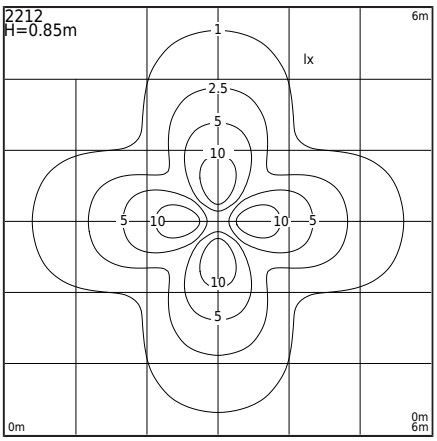

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø9mm, på en diameter ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble lampen i sløyfe maks 3x2,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter på ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	7,9W
Armatureffekt	10,4W
Modul lumen	1536lm
Lumen ut	256lm
Armatur Lumen/Watt	24,6lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	8A / 10µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2212xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen påbegynnes, må man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.