


NORLYS ASTRID 2219


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

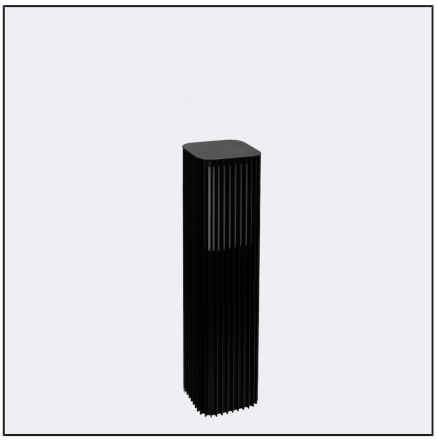

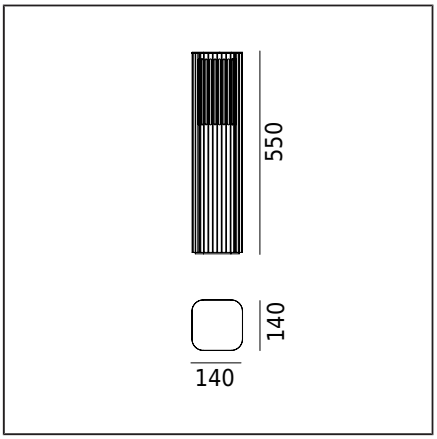

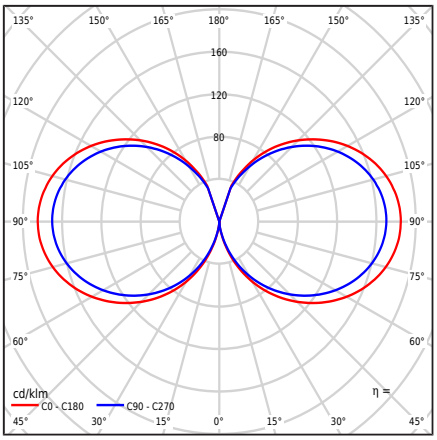

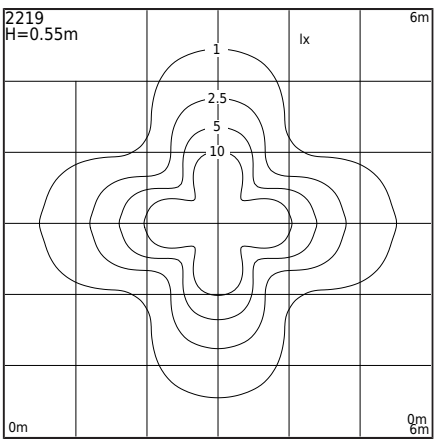

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Aplica com design moderno.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm, num diâmetro de ø65mm a 120°. Os restantes acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 3x2,5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	12,0W
Potência do luminário	14,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	2113lm
Fluxo luminoso do luminária	272lm
Eficiência do luminária	18,6lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Luminária Power Factor	PF>0.9
Fator THD	≤15%
Temperatura classificada Ta	TA +35°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	10A/13,5µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Acessórios vendido separadamente

3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZN2219xx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos em vigor. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.

ASTRID 2219



Índices

Índice	Cor	RAL
2219CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2219AL	ALUMÍNIO	9006
2219WH	BRANCO	9003
2219GB	CINZA BEGE	7006
2219CG	CINZA CIMENTO	7033
2219CB	COPPER BROWN	8004
2219GR	GRAFITE	7016
2219BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao aparelho. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos em vigor. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.