


NORLYS ASTRID 2219


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2219XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

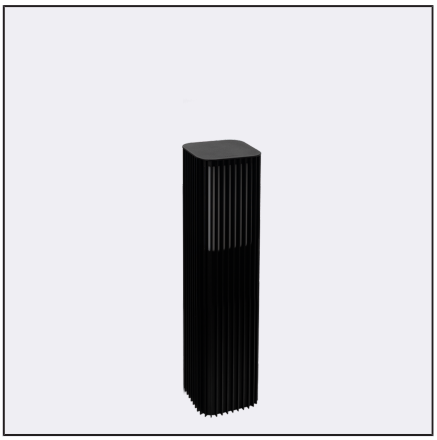

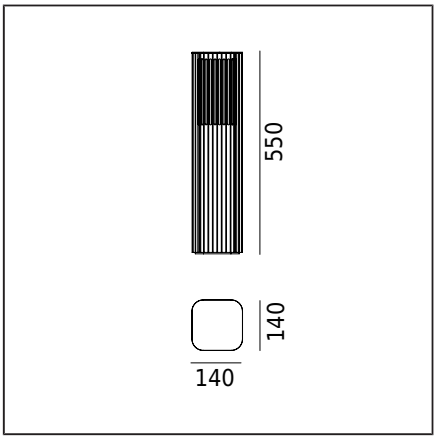

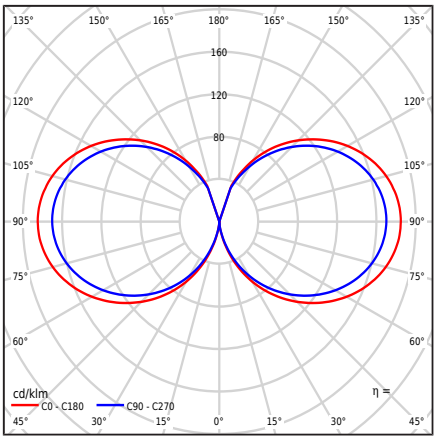

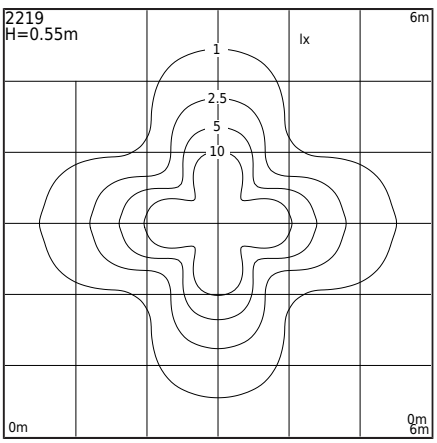

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på en diameter av ø65mm vid 120°. Ytterligare tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x2,5mm². Kabel i en rund kappa med en maximal diameter på ø12,5mm.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Teknisk data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-830 140X20-LV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	12,0W
Armatur effekt	14,6W
Lumen modul	2113lm
Lumen ut	272lm
Armaturens effekt	18,6lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2219xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen börjar bör du bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.