


NORLYS ASTRID 2220


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2220XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

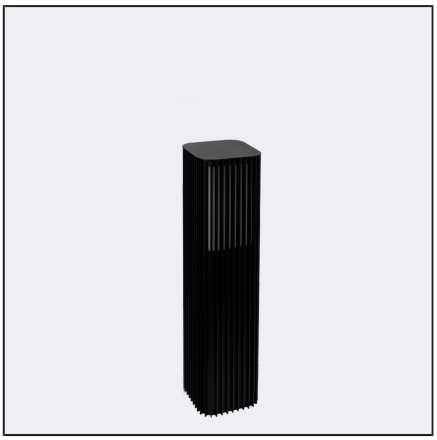

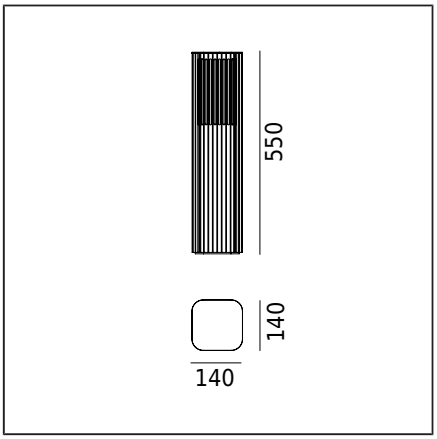

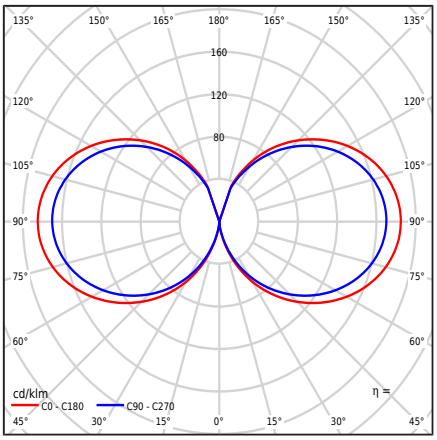

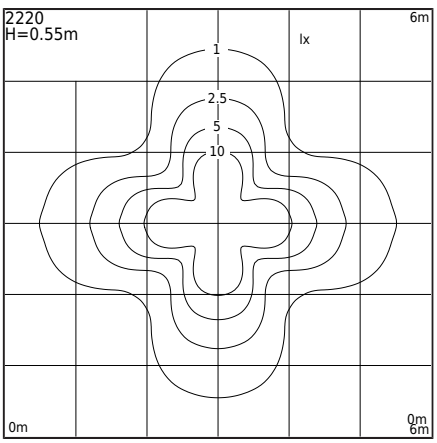

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõduga iga 120°. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemid: maksimaalne 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusena maksimaalne 3x2,5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga maksimaalselt ø12,5mm.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	12,0W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2279lm
Valgusti valgusvoog	287lm
Valgusti tõhusus	19,7lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
Power Factor valgusti	PF>0.9
THD tegur	≤15%
Ta hinnatud temperatuur	TA +35°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	10A/13,5µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tarvikud müüakse eraldi

3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZN2220xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2220AL	ALUMIINIUM	9006
2220CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
2220GR	GRAFIIT	7016
2220GB	HALL BEIGE	7006
2220BL	MUST	9005
2220CG	TSEMENDIHALL	7033
2220WH	VALGE	9003
2220CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde kuuluva juhendiga. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.