


NORLYS ASTRID 2220


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2220XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

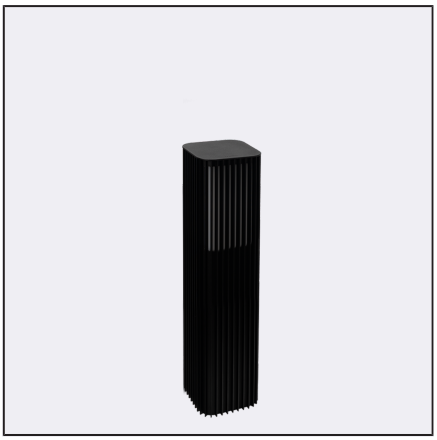

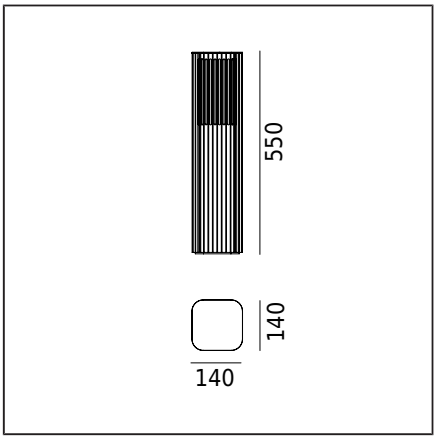

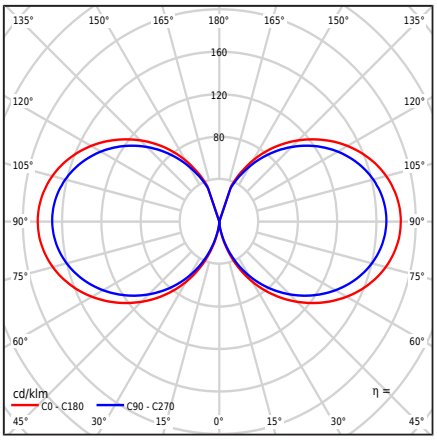

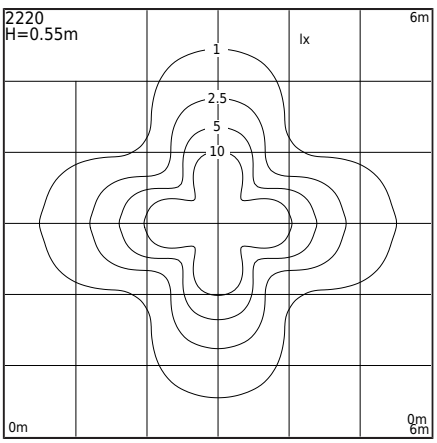

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Korszerű dizájnnal rendelkező lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Az armatúra felfüggesztése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőnként 120°-os szögben. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpa max 3x2,5mm² hurkolására. Kábel kerek köpenyben, maximális átmérővel ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	12,0W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2279lm
Világító fényáram	287lm
A lámpatest hatékonysága	19,7lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
Bekapcsolási áram	10A/13,5µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2220xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat az érvényes előírásoknak megfelelően eljáró, megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2220AL	ALUMÍNIUM	9006
2220CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2220WH	FEHÉR	9003
2220BL	FEKETE	9005
2220GR	GRAFIT	7016
2220CB	RÉZBRONZ	8004
2220GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2220CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és a karbantartási munkákat az érvényes előírásoknak megfelelően eljáró, megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.