


NORLYS ASTRID 2220


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2220XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

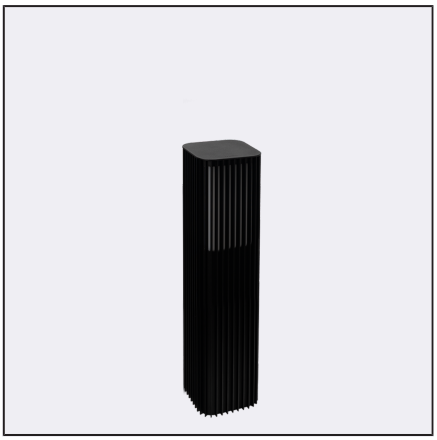

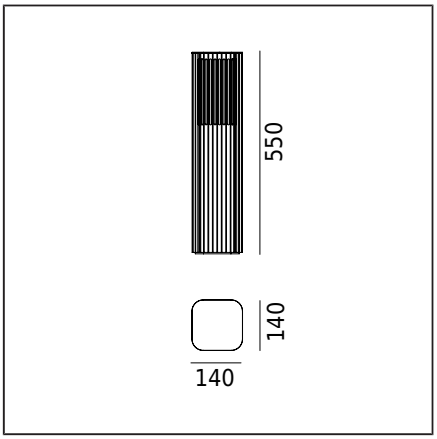

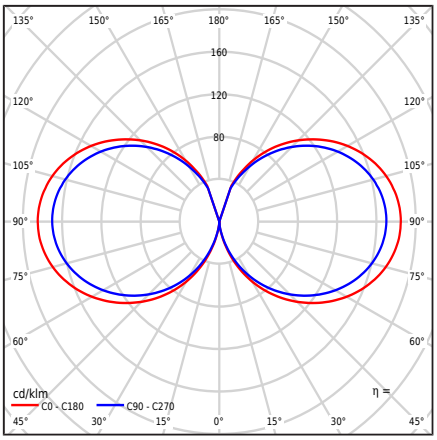

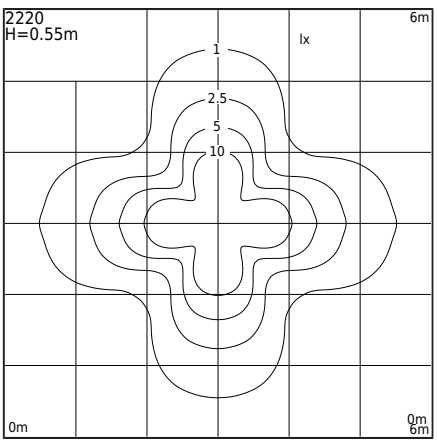

Type armatur

Type armatur	Pullert
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium PMMA, opal EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm, på ø65mm diameter hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2.5mm², mulighet for å koble lampen i sløyfe maks 3x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på maks ø12,5mm.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 58cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Osram PL-LIN-Z6 550-840 140X20-LV (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	12,0W
Armatureffekt	14,6W
Modul lumen	2279lm
Lumen ut	287lm
Armatur Lumen/Watt	19,7lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tilbehør Selges separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZN2220xx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og vedlikeholdsarbeid utføres av en person med de nødvendige fullmakter og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelse av armaturens kvalitet.