


NORLYS ASTRID 2221


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Astrid 2221XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

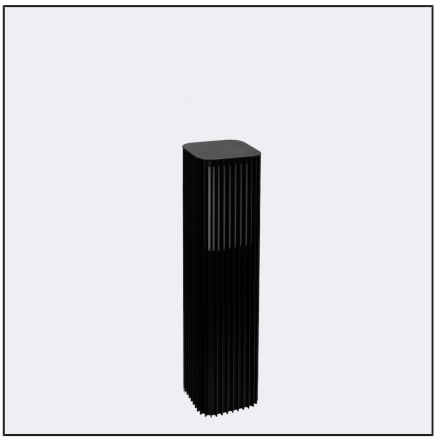

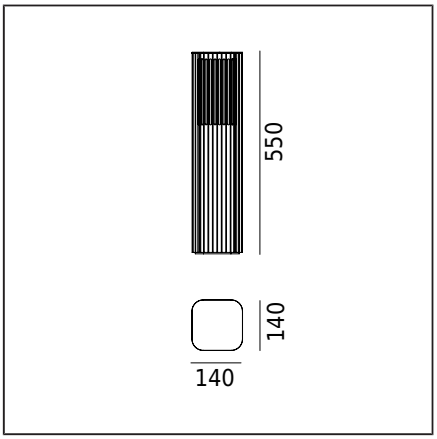

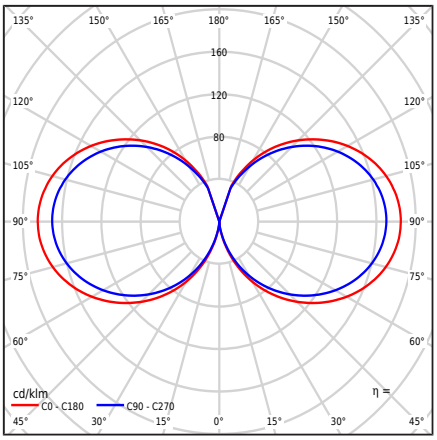

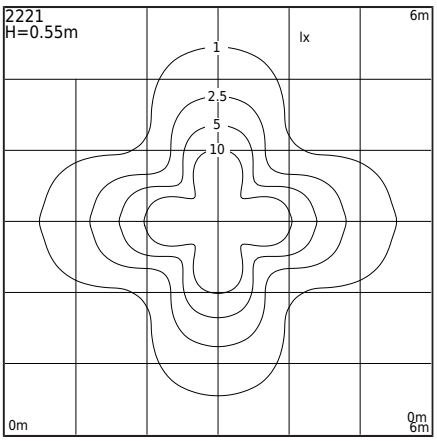

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9mm furat, ø65mm átmérőnél minden 120°-on. Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra körkapcsolására max 3x2,5mm². Kerek kábel, maximális átmérő ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 58cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Osram PL-LIN-Z6 550-827 140X20-LV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	12,0W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2057lm
Világító fényáram	265lm
A lámpatest hatékonysága	18,2lm/W
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Bekapcsolási áram	10A/13,5µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2221xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A felszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASTRID 2221



Indexek

Index	Szín	RAL
2221AL	ALUMÍNIUM	9006
2221CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2221WH	FEHÉR	9003
2221BL	FEKETE	9005
2221GR	GRAFIT	7016
2221CB	RÉZBRONZ	8004
2221GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2221CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A felszerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelési és karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.