


NORLYS ASTRID 2225


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

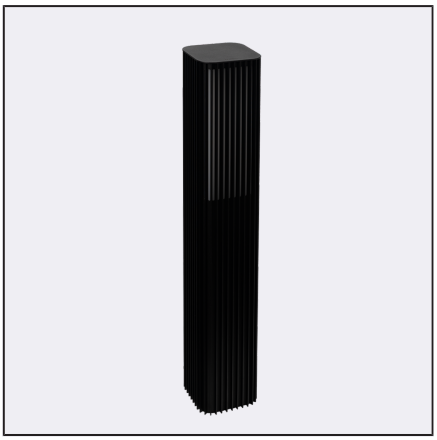

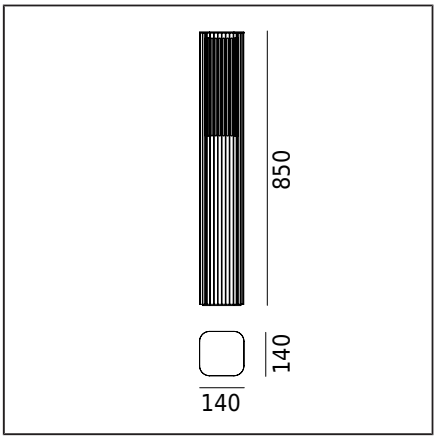

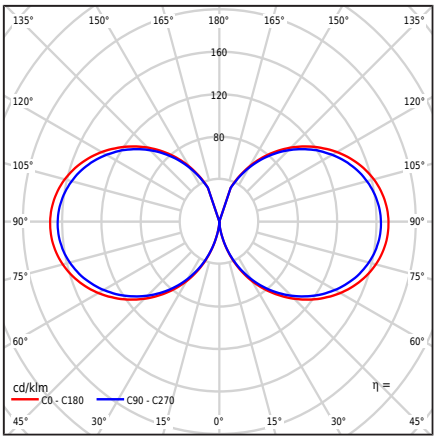

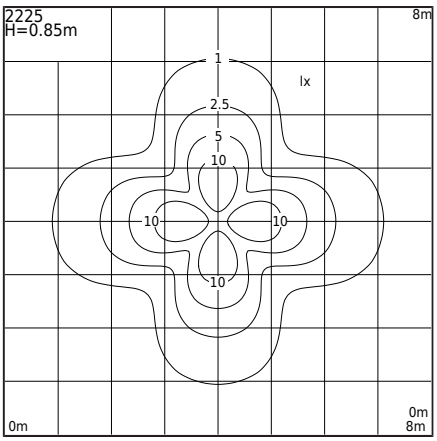

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra felszerelése: 3 lyuk ø9mm, a ø65mm átmérőn minden 120°-ban. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x2,5mm². Kerek burkolatú kábel, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,5W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2163lm
Világító fényáram	362lm
A lámpatest hatékonysága	24,8lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	10A/13,5µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2225xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és karbantartást megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, az aktuális előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Indexek

Index	Szín	RAL
2225AL	ALUMÍNIUM	9006
2225CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2225WH	FEHÉR	9003
2225BL	FEKETE	9005
2225GR	GRAFIT	7016
2225CB	RÉZBRONZ	8004
2225GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2225CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és karbantartást megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie, az aktuális előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.