


NORLYS ASTRID 2225


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2225XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

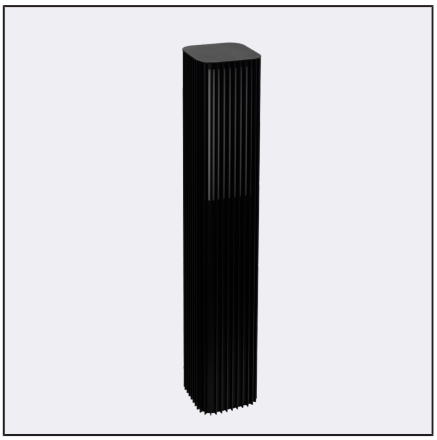

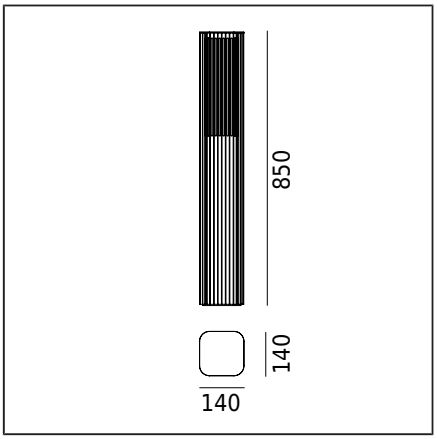

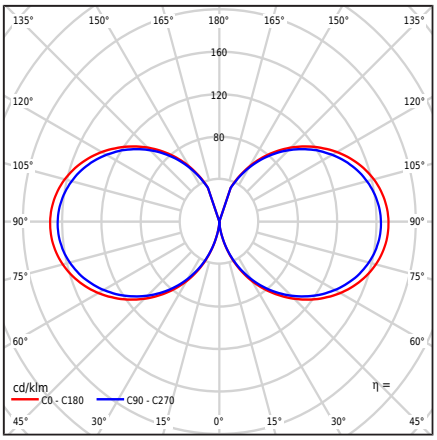

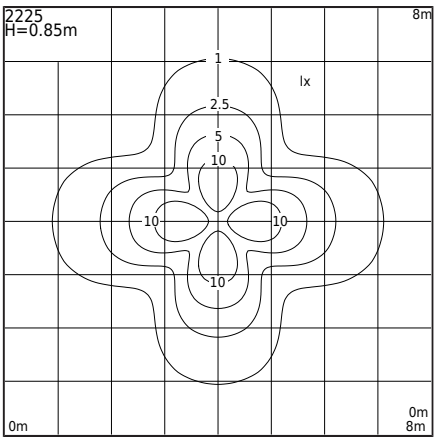

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av lampan: 3 hål ø9mm, på ø65mm diameter med 120° intervall. Andra tillbehör köpes separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x2,5mm². Kabel i en rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-830 280X20-LVHV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,5W
Armatur effekt	14,6W
Lumen modul	2163lm
Lumen ut	362lm
Armaturens effekt	24,8lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2225xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas ska du läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.