


NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

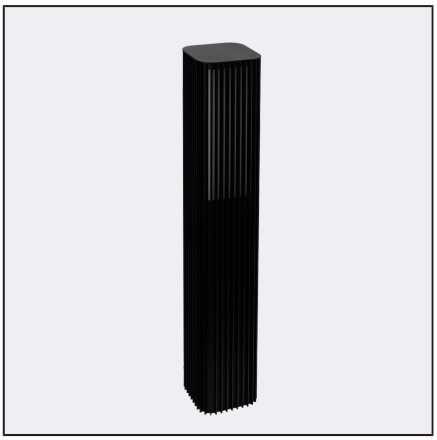

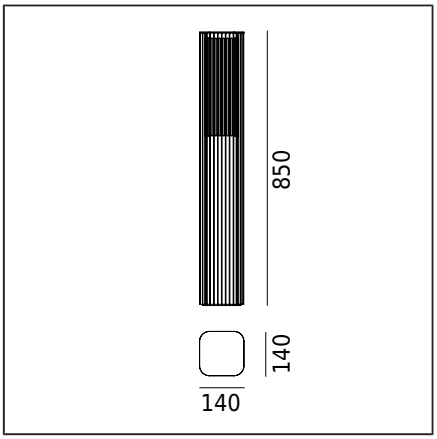

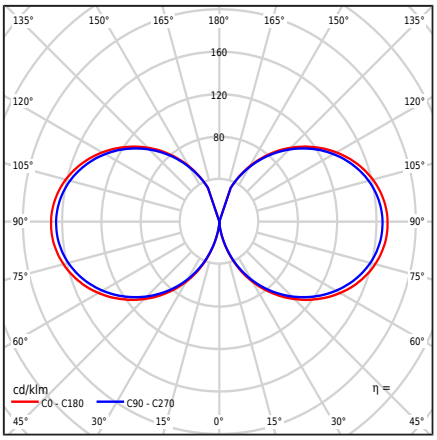

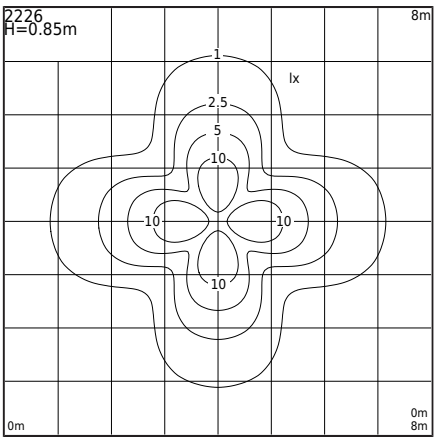

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Modern tervezésű lámpatest.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - tejszínű műanyag plexi Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 3 lyuk ø9mm, ø65mm átmérőn 120°-os szögben. A további kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a világítótest hurkolt csatlakoztatására max 3x2,5mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12,5mm.
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,24kg / 6,96kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 88cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,5W
Lámpatest teljesítmény	14,6W
Lámpa fényáram	2340lm
Világító fényáram	377lm
A lámpatest hatékonysága	25,8lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.9
THD tényező	≤15%
Ta Névleges hőmérséklet	TA +35°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Bekapcsolási áram	10A/13,5µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Kiegészítők Külön megvásárolható

3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZN2226xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja az eszköz minőségét.

Indexek

Index	Szín	RAL
2226AL	ALUMÍNIUM	9006
2226CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2226WH	FEHÉR	9003
2226BL	FEKETE	9005
2226GR	GRAFIT	7016
2226CB	RÉZBRONZ	8004
2226GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2226CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja az eszköz minőségét.