


NORLYS ASTRID 2226


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Astrid 2226XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

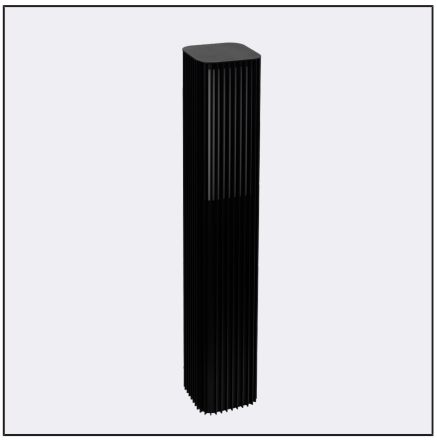

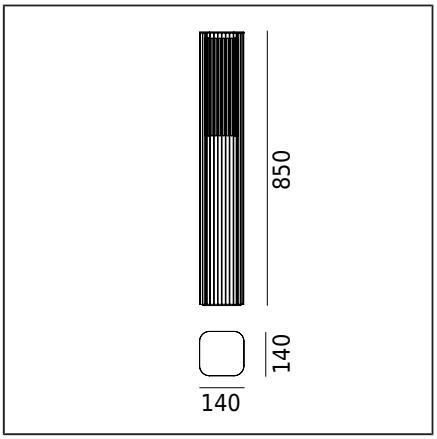

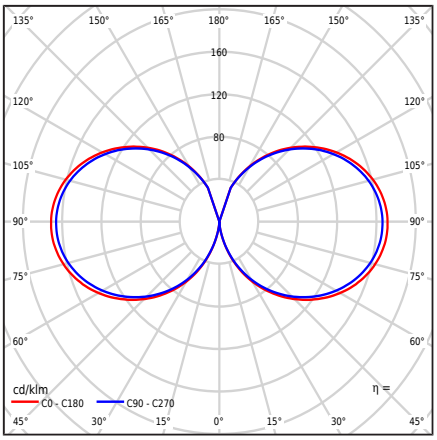

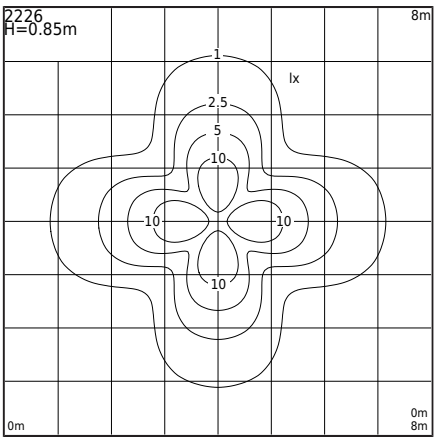

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på en ø65mm diameter med 120° mellanrum. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att koppla armaturen i slinga max 3x2,5mm². Rund kabel med maximal diameter ø12,5mm.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,24kg / 6,96kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 88cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	OSRAM PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LVHV (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,5W
Armatur effekt	14,6W
Lumen modul	2340lm
Lumen ut	377lm
Armaturens effekt	25,8lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B50 [wg LM-80]	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0.9
THD-faktor	≤15%
Ta nominel:	TA +35°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	10A/13,5µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Tillbehör Säljs separat

3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZN2226xx0009	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installation påbörjas, vänligen bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. Installation och servicearbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.