

# NORLYS LILLEHAMMER 2260


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2260XX0009
06.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

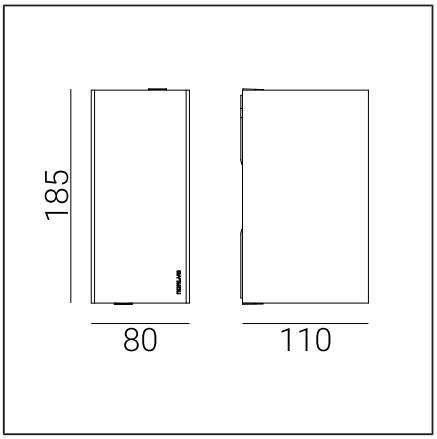

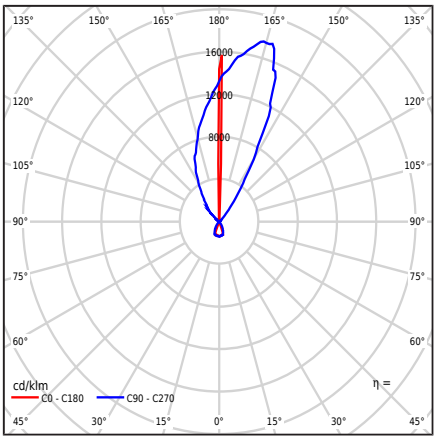


## Lámpatest típusa
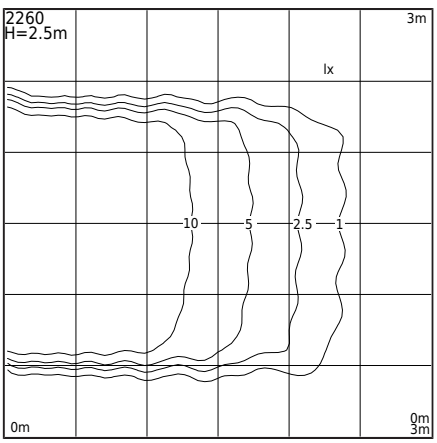
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali lámpa, |
| Fotometriai test | Kétoldalas fény 4° felfelé irányuló és 60° lefelé irányuló sugárzási szöggel és fordítva. |
| A lámpatest jellemzői | Lámpatest széleskörű alkalmazási területtel, többek között világításhoz: falak felületei, homlokzatok és más építészeti koncepciók. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm osztás 45x130mm.<br>A mellékelt szerelési útmutató szerint. |
| Terminál | Csatlakozó bilincsek: max 5x1,5mm²,<br>lehetőség armatúra hurok csatlakoztatásához max 3x1,5mm².<br>Kerek burkolatú kábel átmérője ø7...10,5 mm között. |
| Fényszabályozás | Light control - DALI system |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 1,6kg / 1,75kg |
| Doboz méretei [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Fényforrás teljesítmény | 5,6W |
| Lámpatest teljesítmény | 7,6W |
| Lámpa fényáram | 1008lm |
| Világító fényáram | 117lm |
| A lámpatest hatékonysága | 15,4lm/W |
| ULOR | 20/80% |
| Színhőmérséklet | 2700K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| Fény villogása (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Power Factor lámpatest | ≥0.88 |
| THD tényező | 13% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más színű lámpatesttel (a RAL-színpaletta szerint)
Az eladási feltételeket és egyéb információkat a Norlys cég Kereskedelmi Osztályával egyeztetve.

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 6,7A / 2,4µs |

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS2260zx0009 | Szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre.
A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségének romlását.

# LILLEHAMMER 2260






## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 2260AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 2260WH | FEHÉR | 9003 |
| 2260BL | FEKETE | 9005 |
| 2260GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre.
A szerelvényekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségének romlását.